



平面図 S=1:500

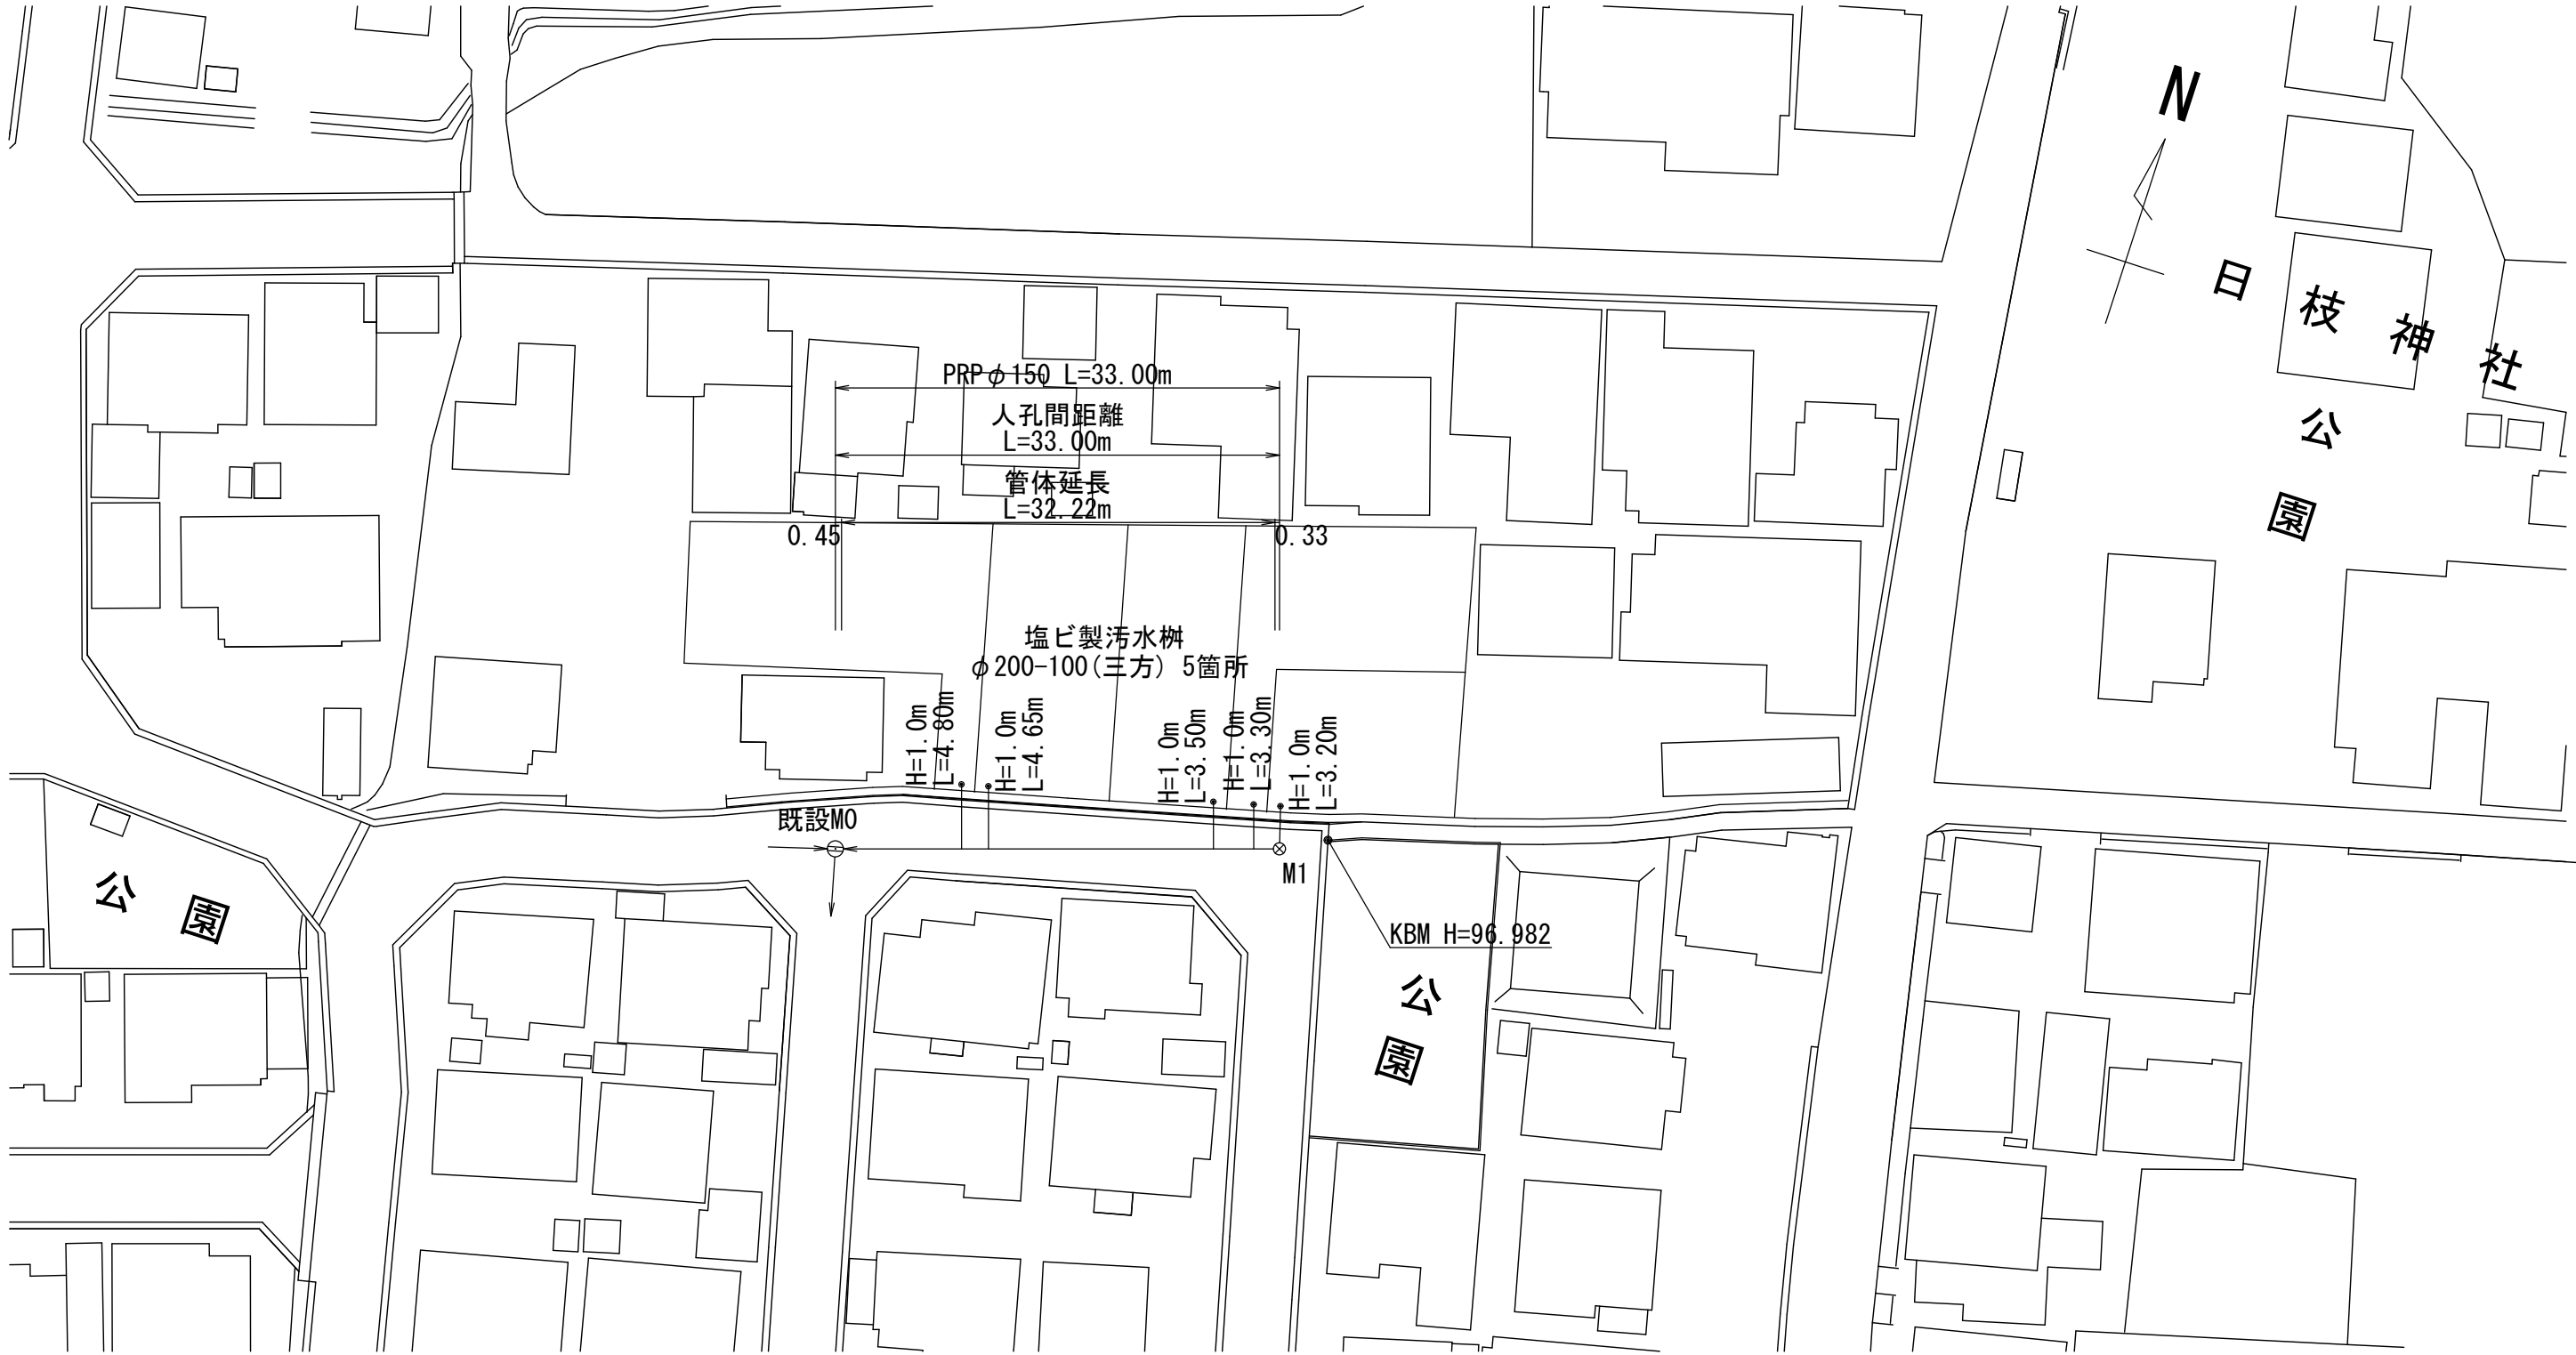


横断面図 S=1:50



| 凡 例 | |
|--------|-------------------------------|
| ← | 設計管渠 |
| ←····· | 既設管渠 |
| ⊗ | 塩ビ小型マンホール (φ300) |
| ① | 0号組立マンホール |
| ① | 1号組立マンホール |
| ○ | 2号組立マンホール |
| ○ | 3号組立マンホール |
| ○ | 楕円組立マンホール |
| ⊕ | マンホールポンプ |
| ● | 塩ビ製汚水樹 (φ200) (H=0.8~2.0m) |
| ① | 0号組立マンホール (汚水樹) |

縦断面図




| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 路線番号 | | |
| 管 径 (mm) | | PRP150 |
| 勾 配 (%) | | 3.00 |
| 延 長 (m) | | 33.00 |
| 管体延長 (m) | | 32.22 |
| 人孔間距離 (m) | | 33.00 |
| 土 被 り | 1.18 1.17 | 1.23 |
| 地 盤 高 | 96.71 95.388 | 96.87 95.487 |
| 管 底 高 | 95.388 95.388 | 95.487 95.487 |
| 区間距離 | | 33.00 |
| 測 点 | 既設M0 | M1 |

D=94.000

M1
GL=96.87
FH=95.487

既設M0
GL=96.71
FH=95.388
FH=95.368


D=94.000



| | | | |
|-----------|------------------------|-----|--------|
| 年 度 | 令和 5 年度 | 番 号 | 1 4 |
| 事 業 名 | 長浜市公共下水道事業 | | |
| 工 事 名 称 | 長浜中東処理分区下水道工事 (宮司町) | | |
| 処 理 分 区 名 | | | |
| 排 水 区 名 | | | |
| 管 記 号 | | | |
| 施 工 箇 所 | 長浜市宮司町 | | |
| 図 面 名 称 | 平面図、縦断面図、横断面図 | 縮 尺 | 図 示 |
| 設 計 年 月 日 | 令和 年 月 日 | | |


土工標準図

S=1:20

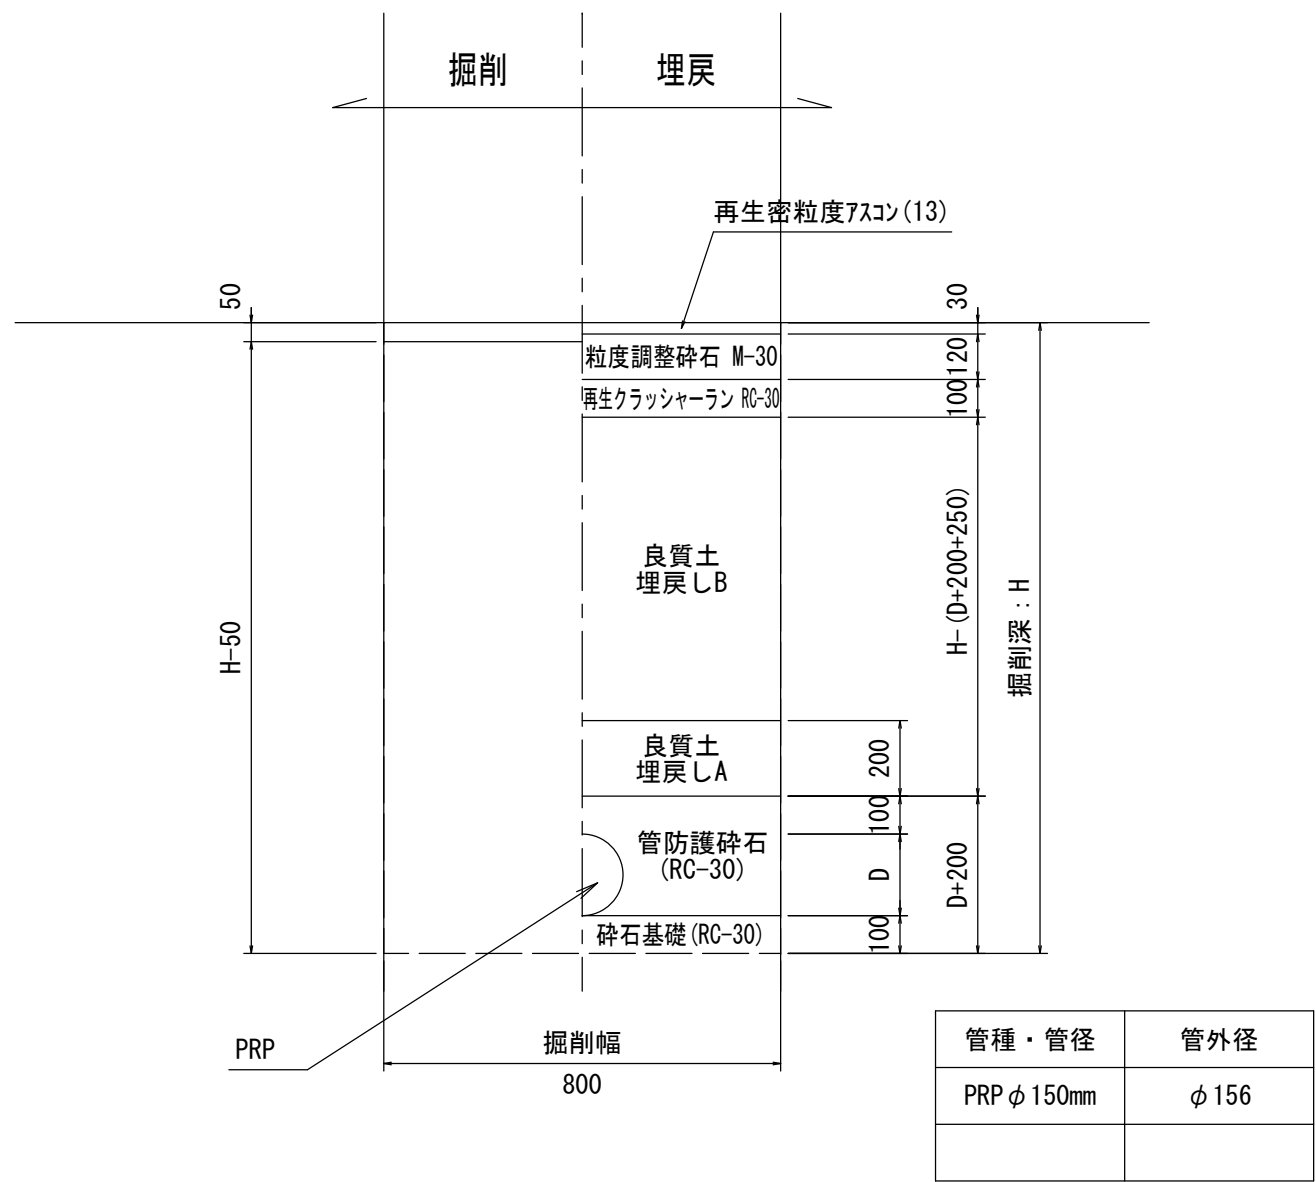


本管布設工標準図

S=1:20




路面復旧図（自然流下区間）

S=1:20

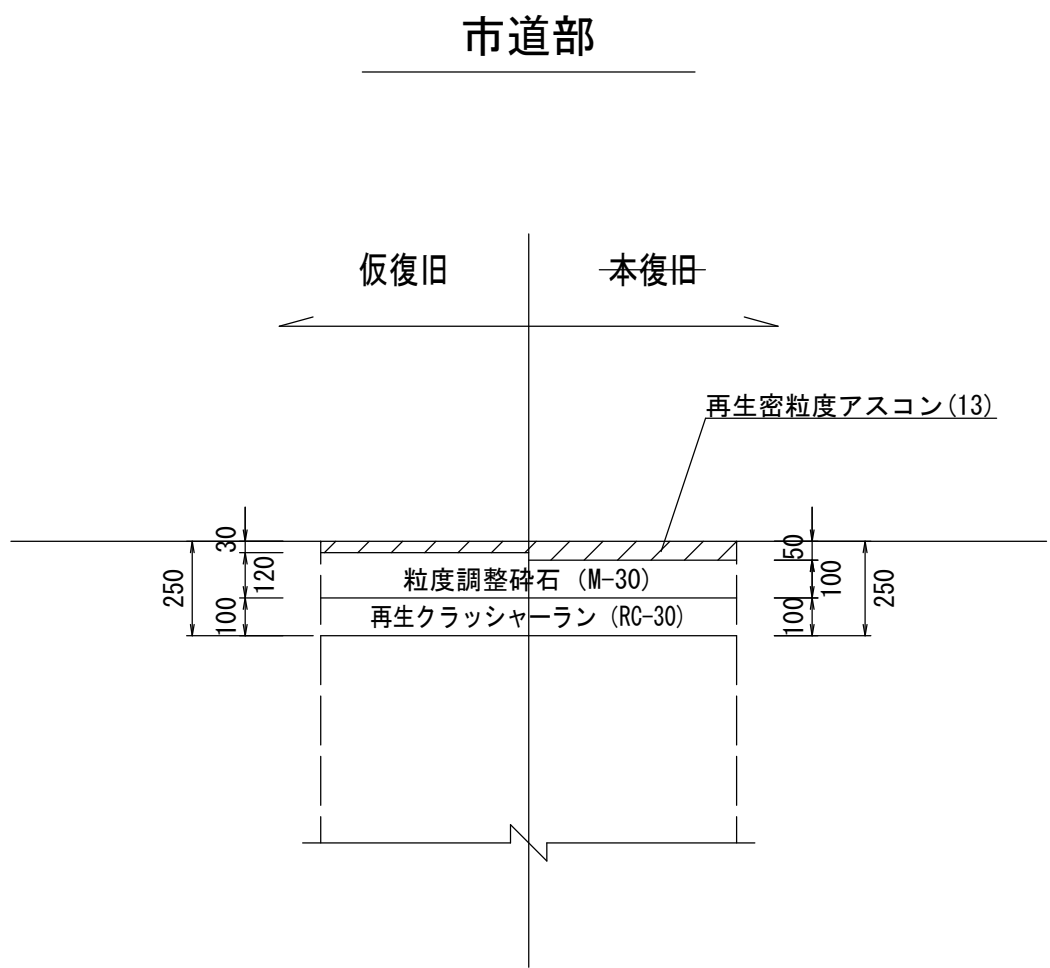


| | | | |
|-----------|-------------------------|-----|-------|
| 年 度 | 令和 5 年度 | 番 号 | 2 / 4 |
| 事 業 名 | 長浜市公共下水道事業 | | |
| 工 事 名 称 | 長浜中東処理分区下水道工事 (宮司町) | | |
| 処 理 分 区 名 | | | |
| 排 水 区 名 | | | |
| 管 記 号 | | | |
| 施 工 箇 所 | 長浜市宮司町 | | |
| 図 面 名 称 | 土工標準図・路面復旧図 本管布設工標準図 | 縮 尺 | 図 示 |
| 設 計 年 月 日 | 令和 年 月 日 | | |

小型マンホール（塩ビ）標準図 S=1:20




鉄蓋詳細図 S=1:20




| | | | |
|-----------|-------------------------|-----|-------|
| 年 度 | 令和 5 年度 | 番 号 | 3 / 4 |
| 事 業 名 | 長浜市公共下水道事業 | | |
| 工 事 名 称 | 長浜中東処理分区下水道工事 (宮司町) | | |
| 処 理 分 区 名 | | | |
| 排 水 区 名 | | | |
| 管 記 号 | | | |
| 施 工 箇 所 | 長浜市宮司町 | | |
| 図 面 名 称 | 小型マンホール(塩ビ)標準図 鉄蓋詳細図 | 縮 尺 | 1/20 |
| 設 計 年 月 日 | 令和 年 月 日 | | |

長浜市φ200塩ビ製公共枺標準図 NOSCALE

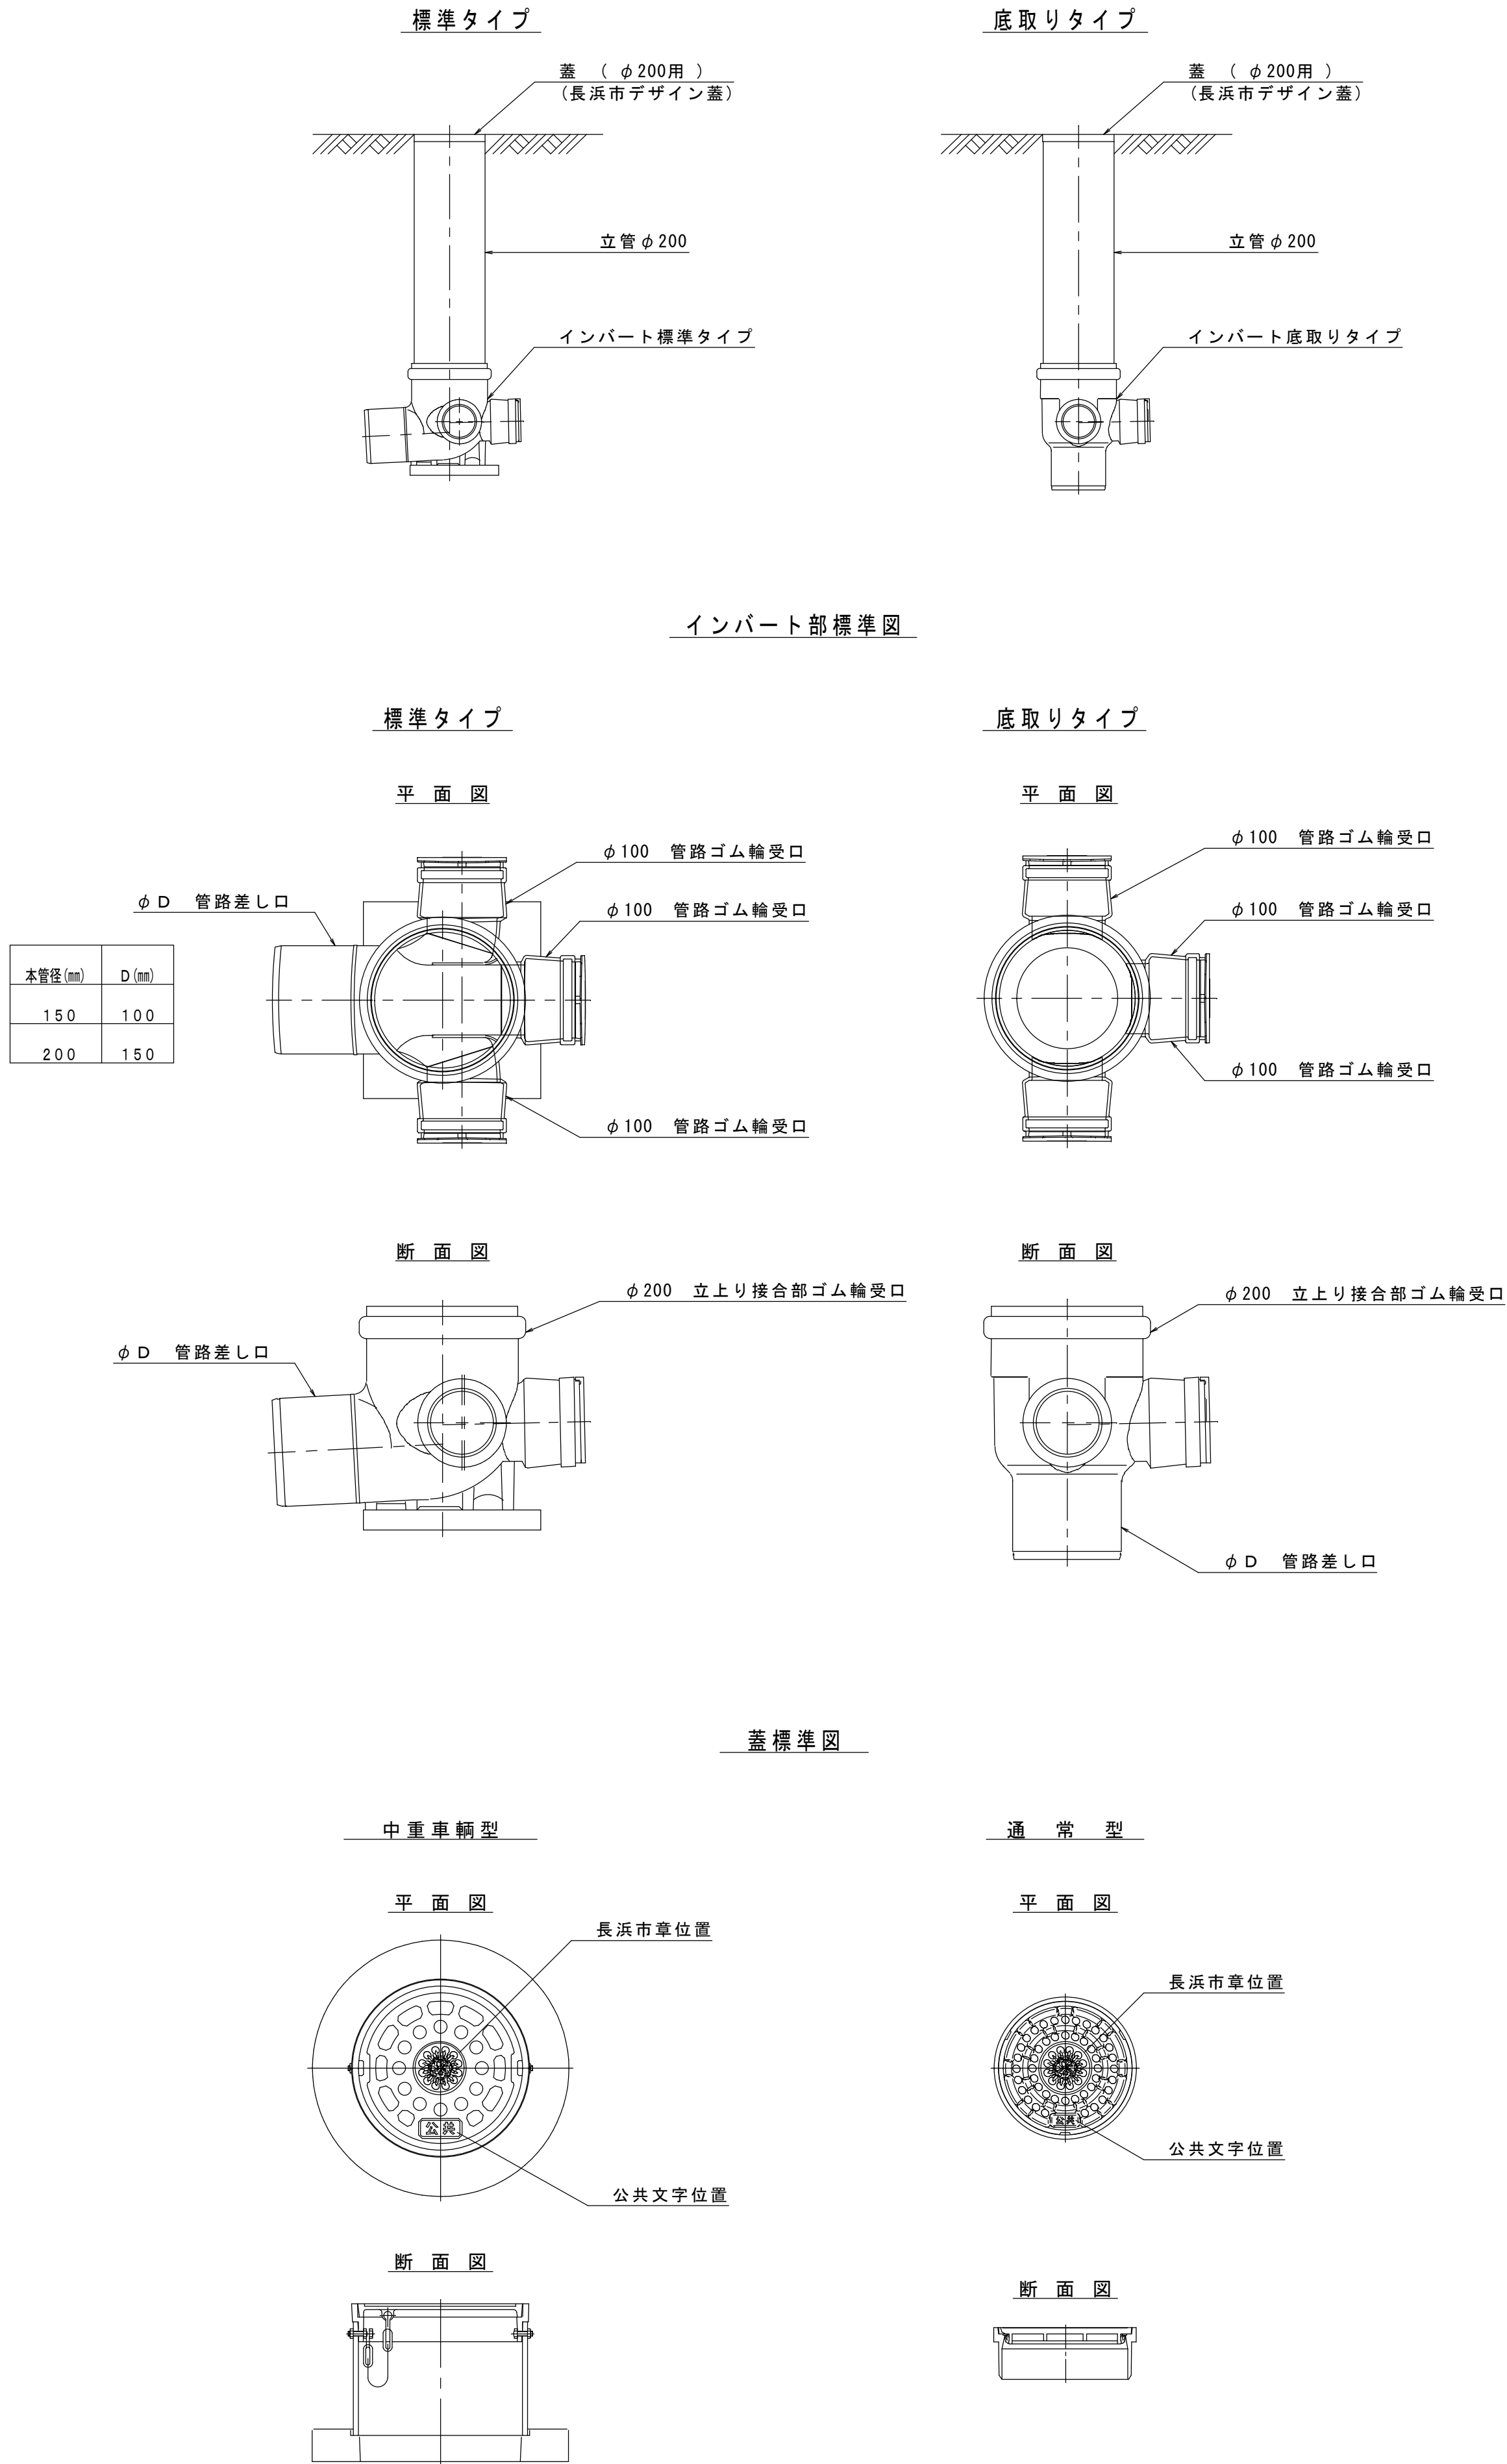

取付管布設標準図 NOSCALE



注記) 1. 汚水枺深は設計枺深とし、安易に深くしないこと。
現場条件によりやむを得ず設計枺深と異なる深さになる場合には、協議を行うものとする。
2. 川越し等で汚水枺深が深くなる場合は、ドロップタイプを使用すること。
ただしドロップタイプが設置不可能な場合は、協議を行うものとする。

| | | | |
|-----------|-------------------------|-----|---------|
| 年 度 | 令和 5 年度 | 番 号 | 4 / 4 |
| 事 業 名 | 長浜市公共下水道事業 | | |
| 工 事 名 称 | 長浜中東処理分区分下水道工事 (宮司町) | | |
| 処 理 分 区 名 | | | |
| 排 水 区 名 | | | |
| 管 記 号 | | | |
| 施 工 箇 所 | 長浜市宮司町 | | |
| 図 面 名 称 | 公共枺標準図・取付管布設標準図 | 縮 尺 | NOSCALE |
| 設 計 年 月 日 | 令和 年 月 日 | | |