

長浜南認定こども園トイレ等改修工事 設計図 令和5年10月

I 工事概要

1. 工事場所 長浜市加田町

2. 敷地面積

3. 工事種目 改修工事

4. 工事等内容 男女兼用職員トイレを、男女別職員トイレに改修  
職員室、絵本の部屋、園長室の空調設備更新工事  
非常放送設備更新工事

II 建築改修工事仕様

1. 共通仕様

2. 特記仕様

20 申請等

21 その他

22 仮設工事

23 養生

24 仮設機仕切

25 監督職員事務所

26 工事用水・電気

27 仮囲い

28 軽鉄鉄骨天井下地

29 軽鉄鉄骨壁下地

30 天井廻縁

31 天井見切り縁

32 点検口

33 改修工法

34 アルミニウム製建具

35 網戸

36 網製建具

37 網製軽金属建具

38 ガラス

39 ガラス留め

40 ガラスフィルム

41 網絨

42 木製建具

43 網

34 内装改修工事

35 フローリング張り

36 セッコウボードその他

37 壁紙張り

38 トイレブース

39 モルタル塗り材料

40 下地調整

41 下地調整

42 下地調整

43 下地調整

44 下地調整

45 下地調整

46 下地調整

47 下地調整

48 下地調整

49 下地調整

50 下地調整

1 工事実施情報の登録 (CORINS)

2 施工体制

3 現場代理人等

4 提出図書

5 工事写真

6 竣工写真

7 施工条件

8 発生時の処理等

9 施工調査

10 一工程報告

11 化学物質の濃度測定

12 下請業者等の選定

13 保険等

14 地元説明会

15 近隣家屋の調査

16 設計図の製本

17 軽微な変更

18 不当介入に関する通報制度

19 石綿含有建材の事前調査制度

28 仮設機仕切等の種別

29 養生

30 仮設機仕切

31 網戸

32 網製建具

33 網製軽金属建具

34 ガラス

35 ガラス留め

36 ガラスフィルム

37 網絨

38 木製建具

39 網

40 下地等

41 集材等

42 接着剤

43 ビニル床シート張り

44 ビニル床シート張り

45 ビニル床シート張り

46 ビニル床シート張り

47 ビニル床シート張り

48 ビニル床シート張り

49 ビニル床シート張り

50 ビニル床シート張り

49 内装改修工事

50 内装改修工事

51 内装改修工事

52 内装改修工事

53 内装改修工事

54 内装改修工事

55 内装改修工事

56 内装改修工事

57 内装改修工事

58 内装改修工事

59 内装改修工事

60 内装改修工事

61 内装改修工事

62 内装改修工事

63 内装改修工事

64 内装改修工事

65 内装改修工事

66 内装改修工事

67 内装改修工事

68 内装改修工事

69 内装改修工事

70 内装改修工事

71 内装改修工事

72 内装改修工事

73 内装改修工事

74 内装改修工事

75 内装改修工事

76 内装改修工事

77 内装改修工事

78 内装改修工事

79 内装改修工事

80 内装改修工事

81 内装改修工事

82 内装改修工事

83 内装改修工事

84 内装改修工事

85 内装改修工事

86 内装改修工事


87 内装改修工事

88 内装改修工事

89 内装改修工事

90 内装改修工事



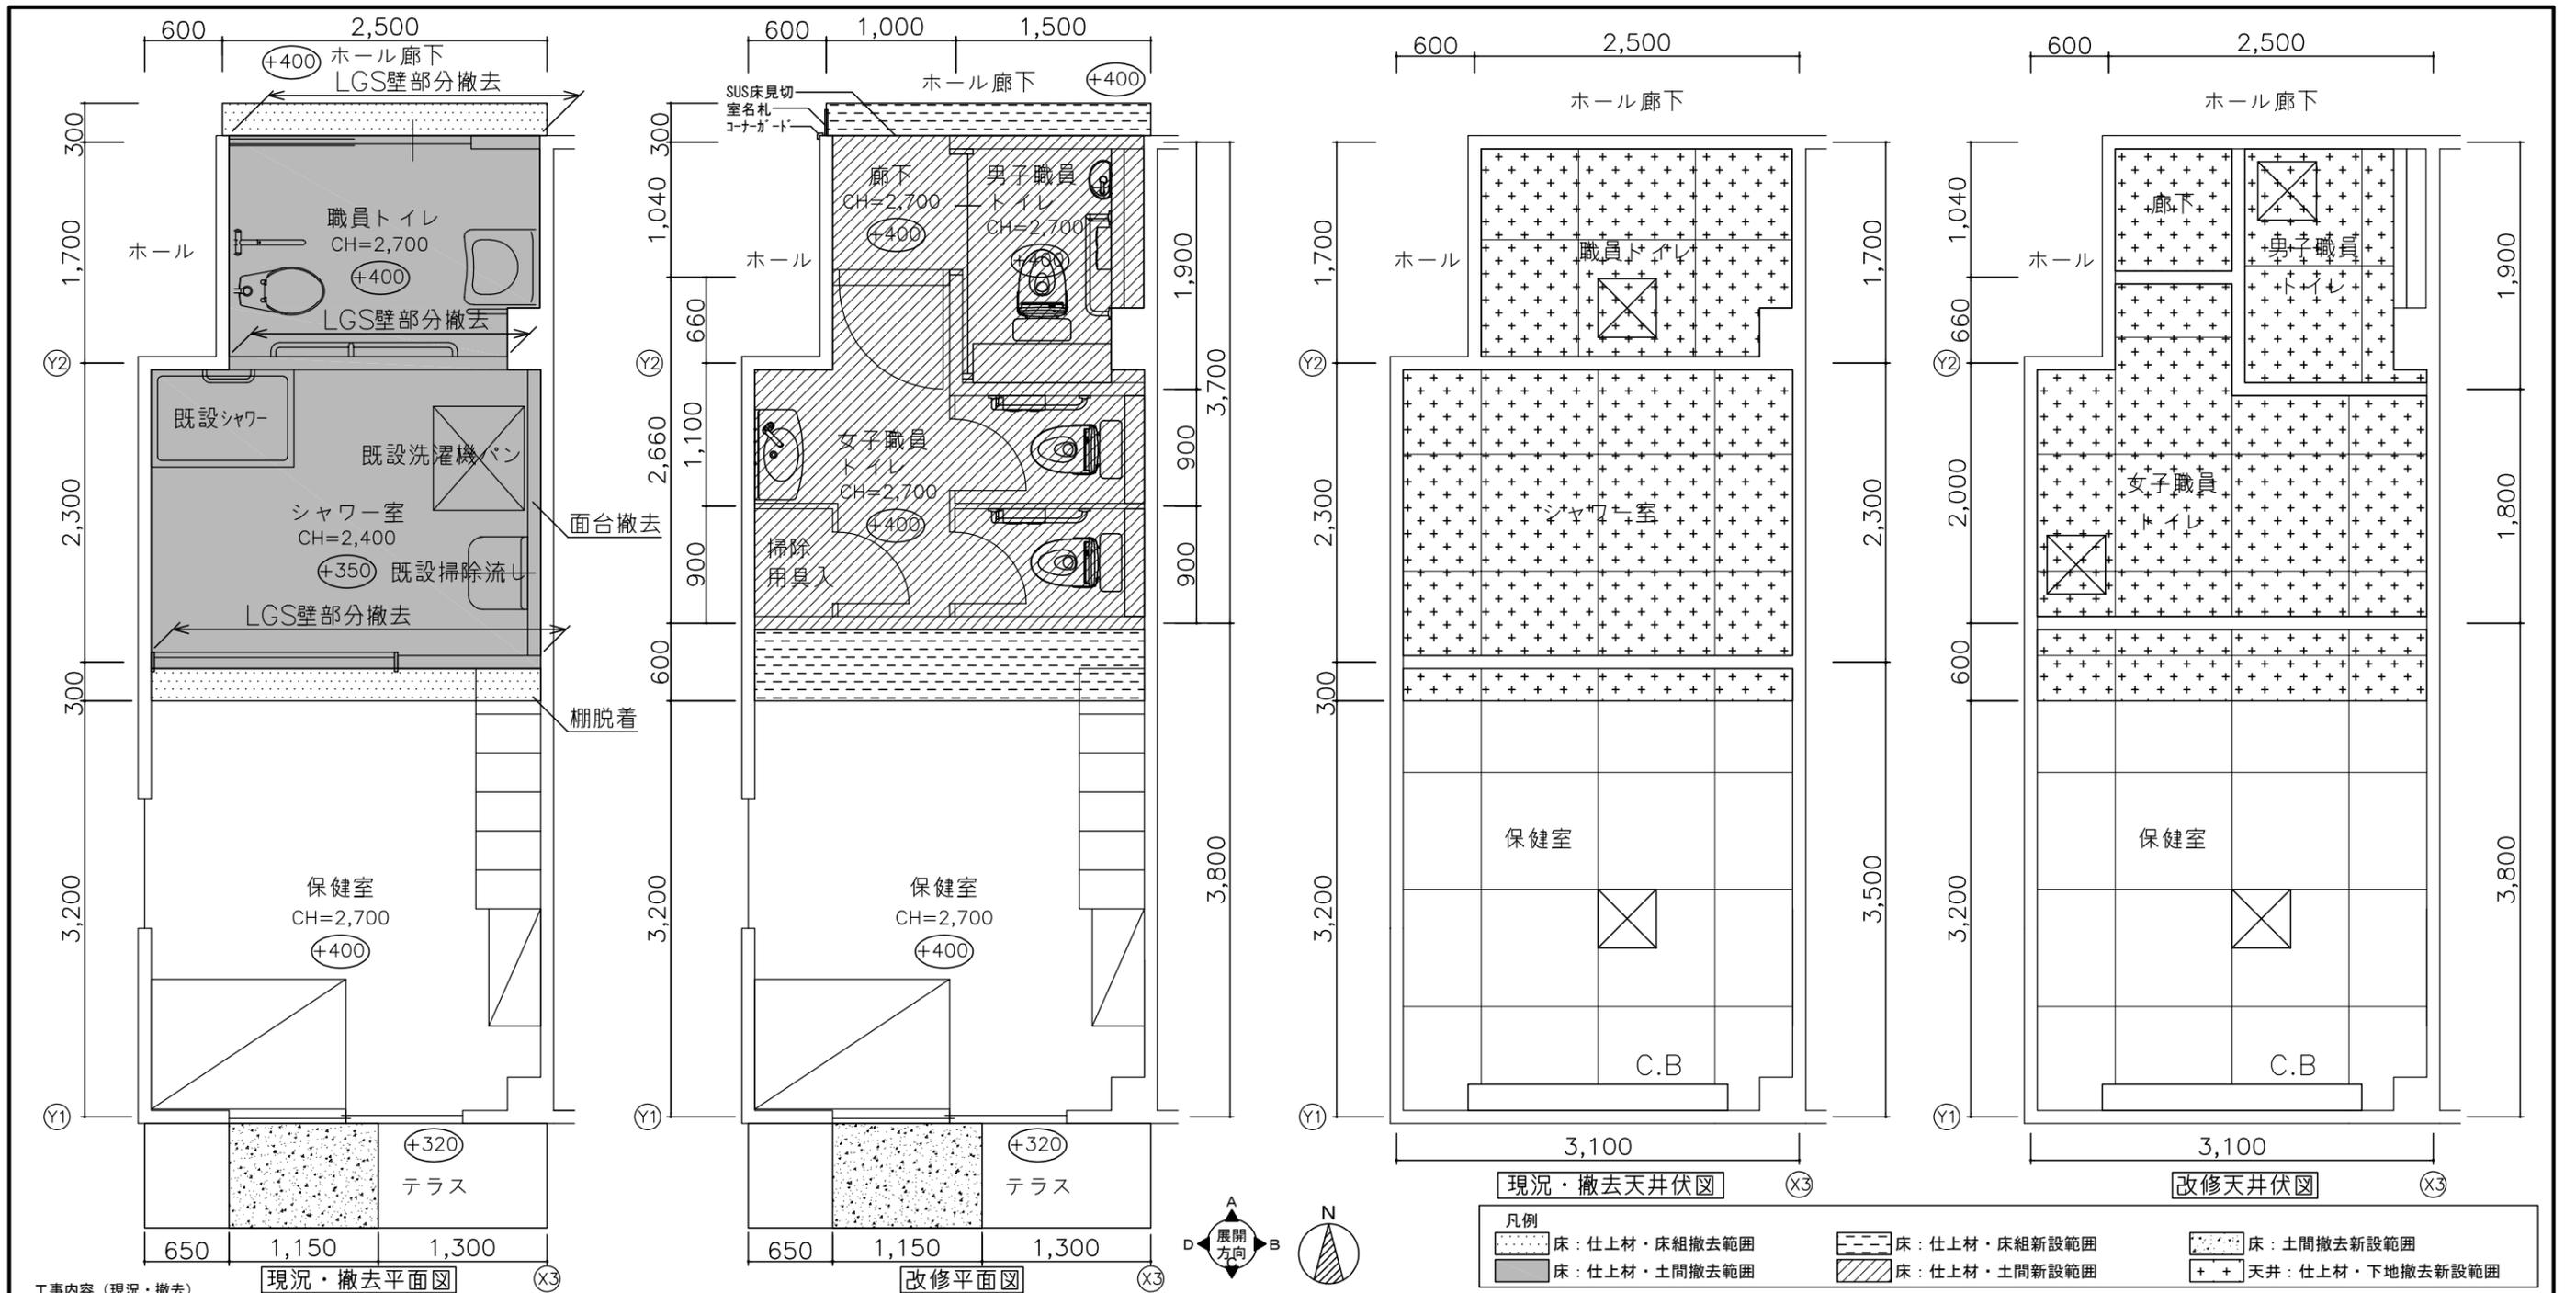

| 室名            | 床   | 巾木               | 腰壁   | 壁   | 廻縁            | 天井   | 備考   |
|---------------|---|------------------|--|---|---------------|--|--|
| ホール廊下         | 鋼製床組+複合フローリングt15張塗装部品撤去A=2㎡   | 木製巾木UC H=100部分撤去 | LGS100型下地腰羽目板張t12.5UC (FL+1.000) 部分撤去 (見切共)      | LGS100型下地石膏ボードt15張の上ビニル貼部分撤去  | 塩ビ製廻縁 (既存のまま) | 化粧吸音石膏ボードt9.5張 (既存のまま)                                       |  |
| 職員トイレ         | モルタル下CFシート2張撤去、土間カッター切の上、土間コンクリート押えt120 (D10@200S.C) 砂敷t30 床*リフレンフィルムt0.15 砕石t100撤去A=4㎡                             | 磁器100角タイル撤去      | LGS100型下地石膏ボードt12.5張の上磁器100角タイル張 (FL+1.200) 部分撤去 | LGS100型下地石膏ボードt12.5張の上ビニル貼部分撤去  | 塩ビ製廻縁撤去       | 化粧吸音石膏ボードt9.5張撤去 (LGS19型下地共)、グラスウール50敷込撤去A=4㎡                |  |
| シャワー室         | モルタル下50角モザイクタイル張撤去、土間カッター切の上、土間コンクリート押えt120 (D10@200S.C) 砂敷t30 床*リフレンフィルムt0.15 砕石t100撤去A=7㎡                         | 磁器100角タイル撤去      | LGS100型下地ラスモル下地磁器100角タイル張撤去                      | LGS100型下地石膏ボードt12.5張の上ビニル貼部分撤去  | ---           | 石綿ケイカル板t6張撤去 (LGS19型下地共)、グラスウール50敷込撤去A=7㎡                    | カテナ撤去 (レール共)、SUS3方枠撤去、間仕切壁撤去、面台撤去、シャワー台撤去、洗濯パン撤去、掃除用流し撤去 |
| 保健室           | 鋼製床組+複合フローリングt15張塗装部品撤去A=2㎡   | 木製巾木UC H=100部分撤去 | LGS100型下地石膏ボードt12.5張の上ビニル貼部分撤去                   | LGS100型下地石膏ボードt12.5張の上ビニル貼部分撤去  | 塩ビ製廻縁部分撤去     | 化粧吸音石膏ボードt9.5張部分撤去 (LGS19型下地共)、グラスウール50敷込撤去A=2㎡              | 棚脱着  |
| テラス           | 土間カッター切の上、土間コンクリートt120 (D10@200S.C) 砕石t100撤去A=2㎡  |                  |  |   |               |  |  |
| 室名            | 床   | 巾木               | 腰壁   | 壁   | 廻縁            | 天井   | 備考   |
| ホール廊下         | 鋼製床組+複合フローリングt15張塗装部品新設A=2㎡   | 木製巾木UC H=100部分新設 | LGS100型下地腰羽目板張t12.5UC (FL+1.000) 部分新設 (見切共)      | LGS100型下地強化石膏ボードt15張 (既設壁継目処理共)の上ビニル貼部分新設                                 | ---           | ---  | コーナガード新設、室名札新設   |
| 男子・女子職員トイレ、廊下 | モルタル下抗菌性フィルムシート2張新設 (SUS床見切共)、土間コンクリート押えt120 (D10@200S.C) 四方位あと施工アンカー-D10@200共) 砂敷t30の上*リフレンフィルムt0.15 砕石t100新設A=10㎡ | 塩ビ製巾木H=100新設     | ---  | LGS100型下地シーリング石膏ボードt12.5張の上メラミン不燃化粧合板t3張新設、グラスウールボードt50 32kg/m³ 新設 (四方位共) | 塩ビ製廻縁新設       | 石膏ボードt9.5張の上岩綿吸音板t12張新設 (LGS19型下地共)、グラスウール100 24kg/m³敷込A=10㎡ | 天井点検口2箇所新設、トイレ新設 (手摺壁下地補強含む)、面台新設、ビクトサイン新設、間仕切壁LGS100新設  |
| 保健室           | 鋼製床組+複合フローリングt15張塗装部品新設A=3㎡、土間コンクリート押えt120 (D10@200S.C) 四方位あと施工アンカー-D10@200共) 砂敷t30の上*リフレンフィルムt0.15 砕石t100部分新設A=1㎡  | 木製巾木UC H=100部分新設 | 石膏ボードt12.5張の上ビニル貼部分新設                            | LGS100型下地石膏ボードt12.5張の上ビニル貼部分新設  | 塩ビ製廻縁部分新設     | 化粧石膏ボードt9.5張部分新設 (LGS19型下地共)、グラスウール100 24kg/m³敷込A=3㎡         | 木製棚新設  |
| テラス           | 土間コンクリートt120 (D10@200S.C) 四方位あと施工アンカー-D10@200共)、砕石t100新設A=2㎡新設  |                  |  |   |               |  |  |

・工事期間中、仮設水洗トイレ1箇所設置すること。

・開口部はLGS開口補強を行うこと。



・工事に伴い既設部分に損傷を与えた場合は、速やかに原型復旧する、尚その費用は請負者の負担とすること。

長浜市 NAGAHAMA

TITLE 長浜南認定こども園トイレ等改修工事

DRAWING NAME 平面図、天井伏図 A3-SCALE No. 31402012

1:50 A 3/6

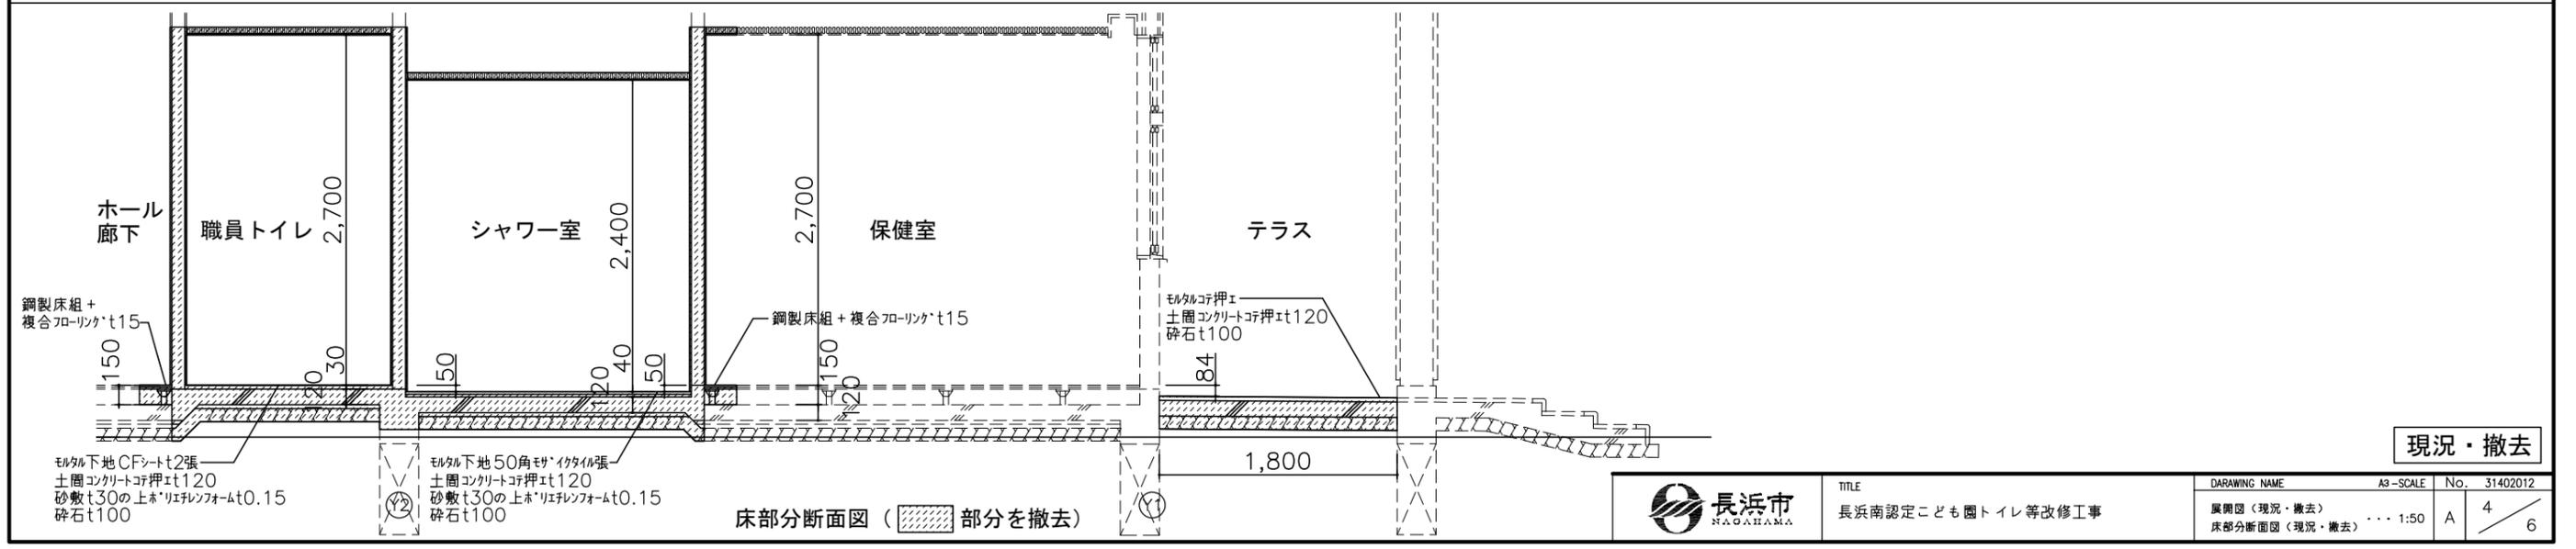
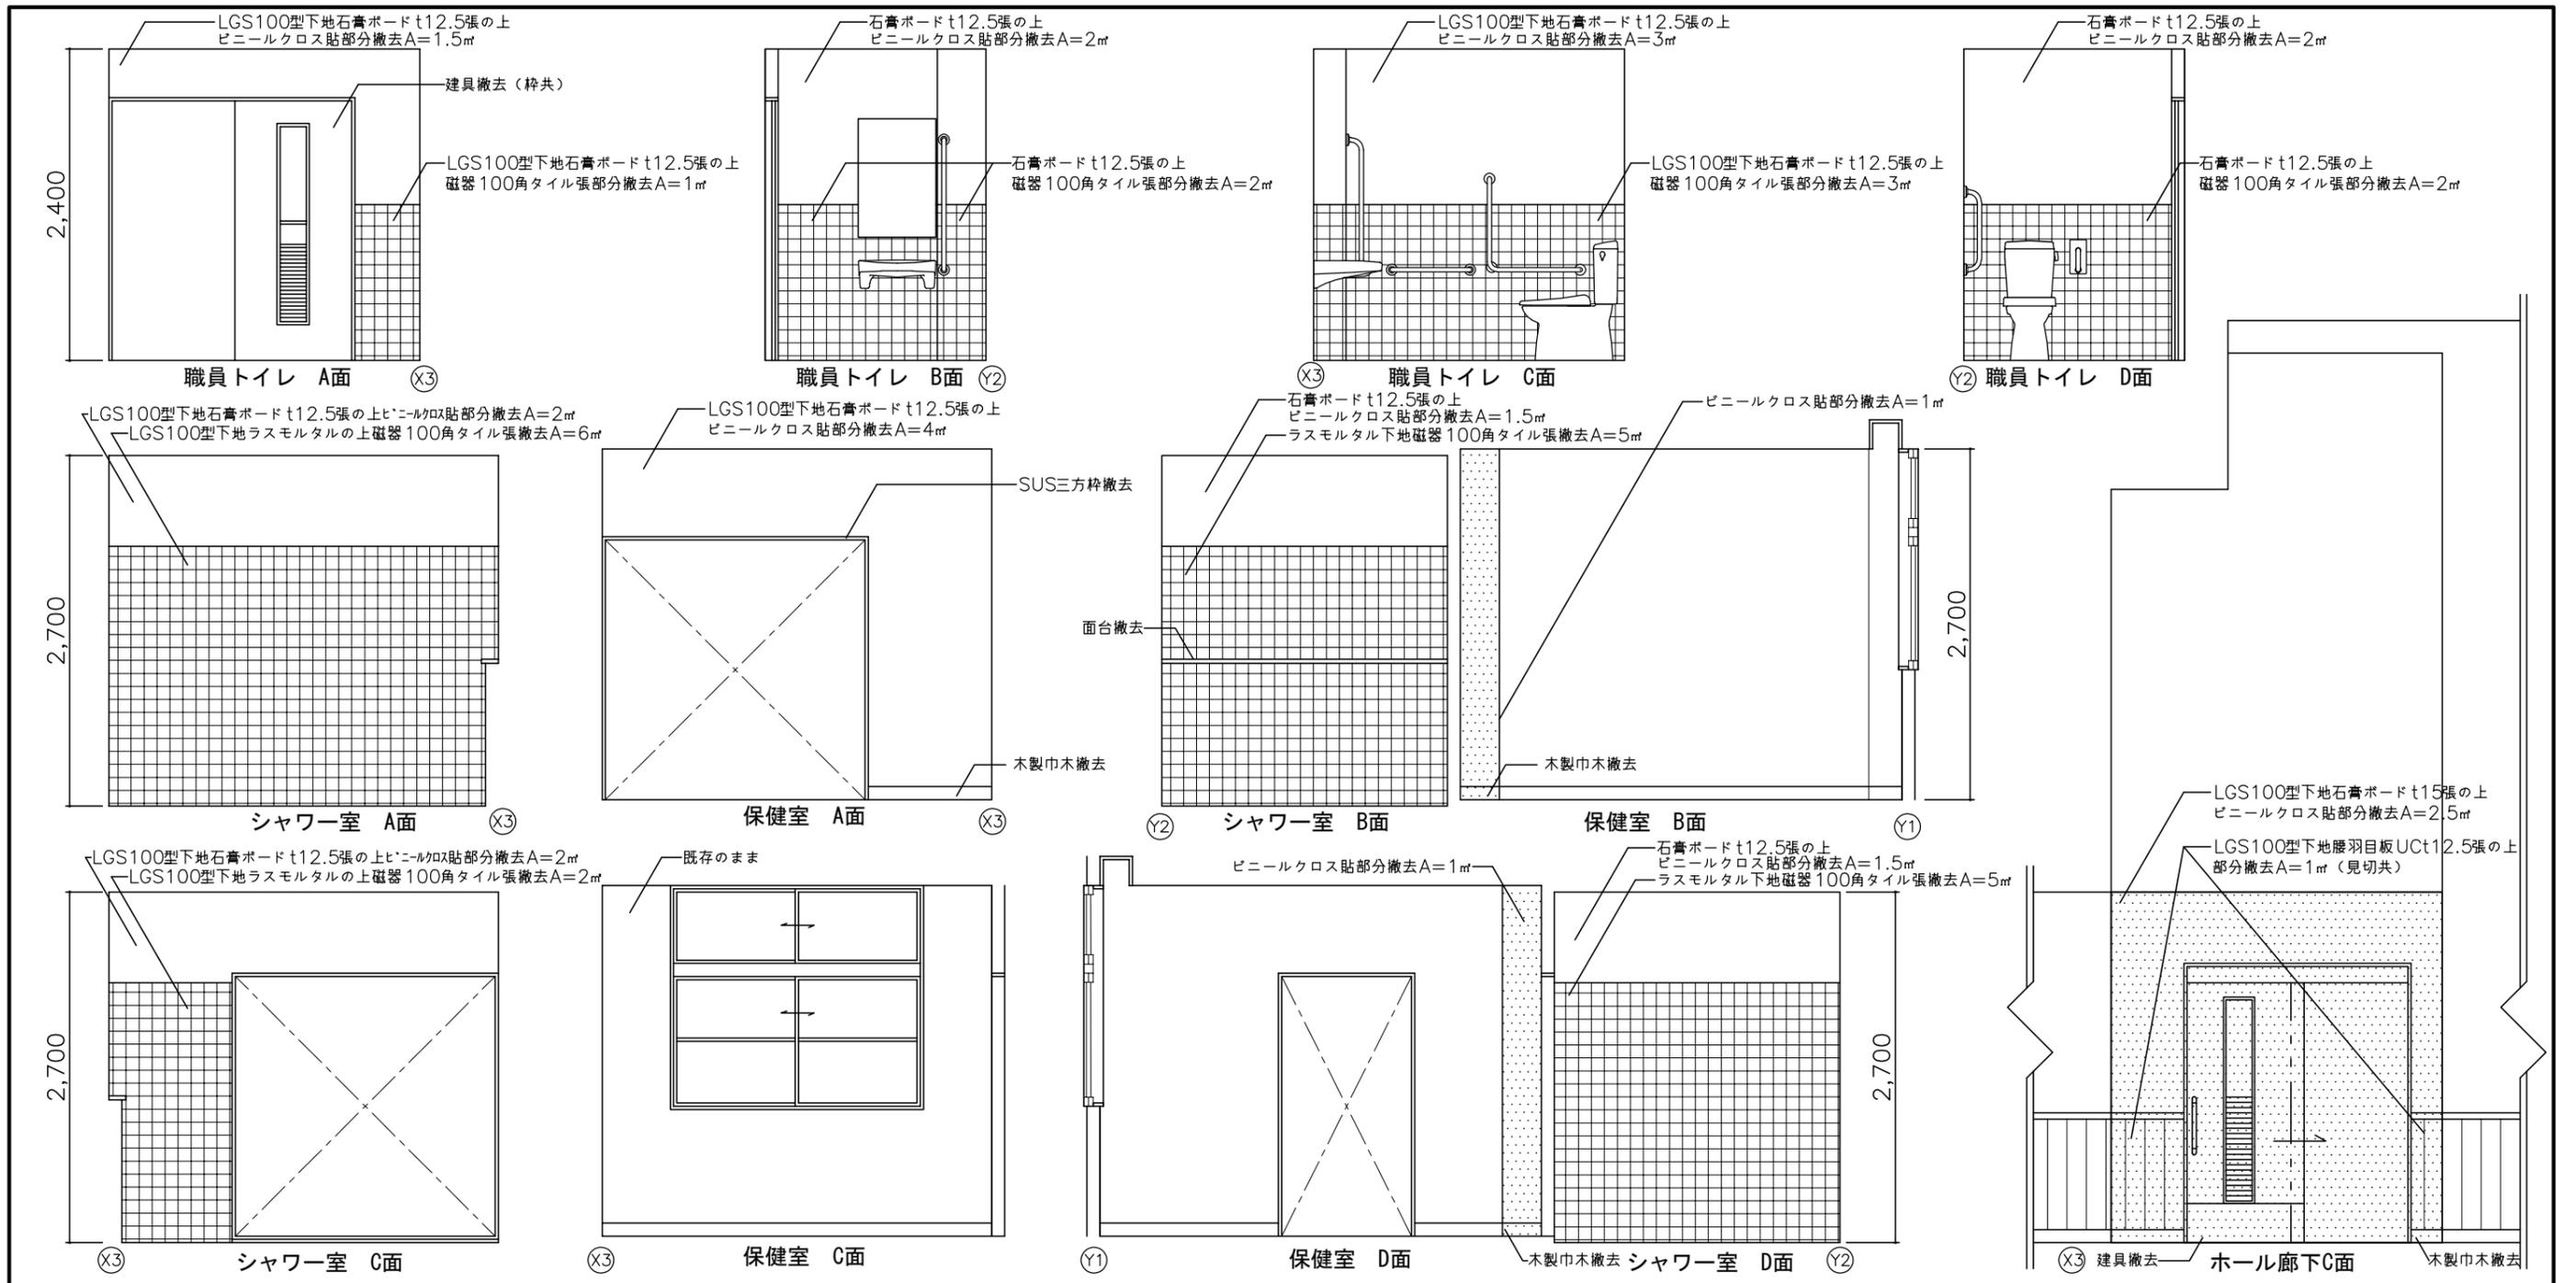


現況・撤去




TITLE  
長浜南認定こども園トイレ等改修工事

|               |          |     |          |
|---------------|----------|-----|----------|
| DRAWING NAME  | A3-SCALE | No. | 31402012 |
| 展開図(現況・撤去)    |          |     |          |
| 床部分断面図(現況・撤去) | 1:50     | A   | 4        |
|               |          |     | 6        |

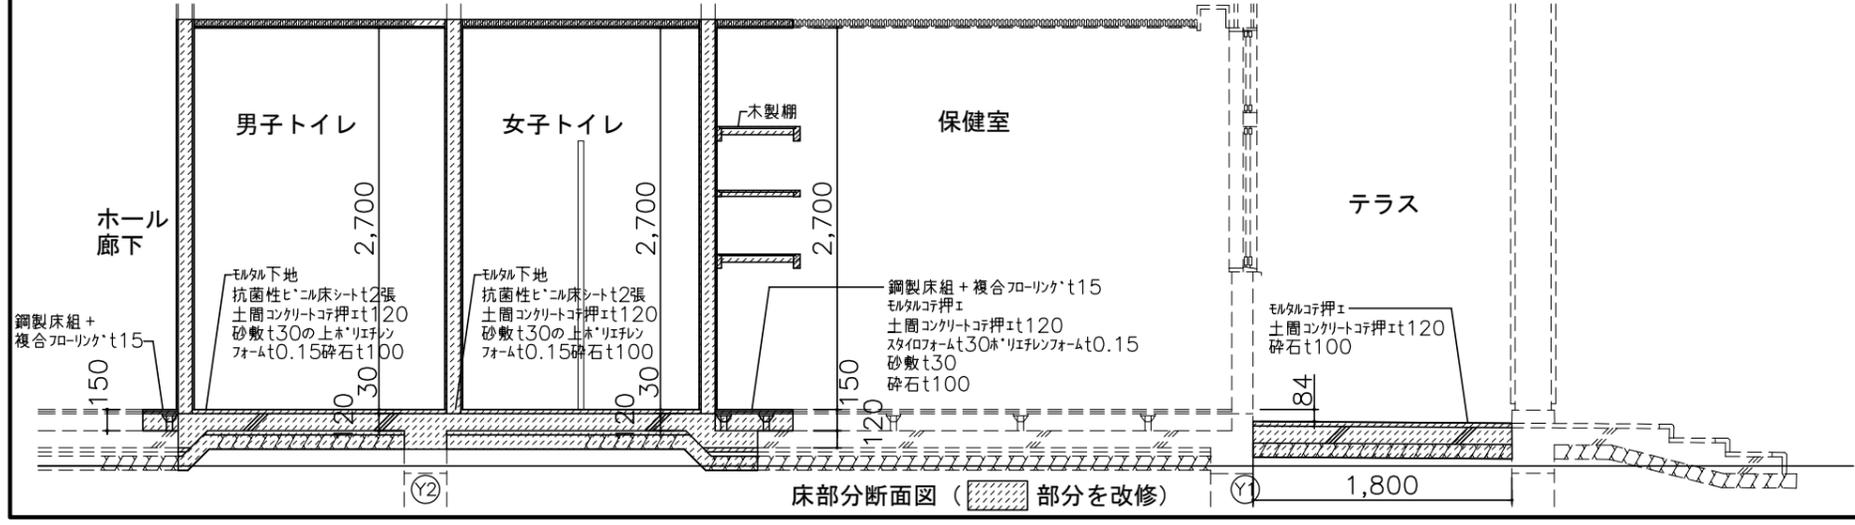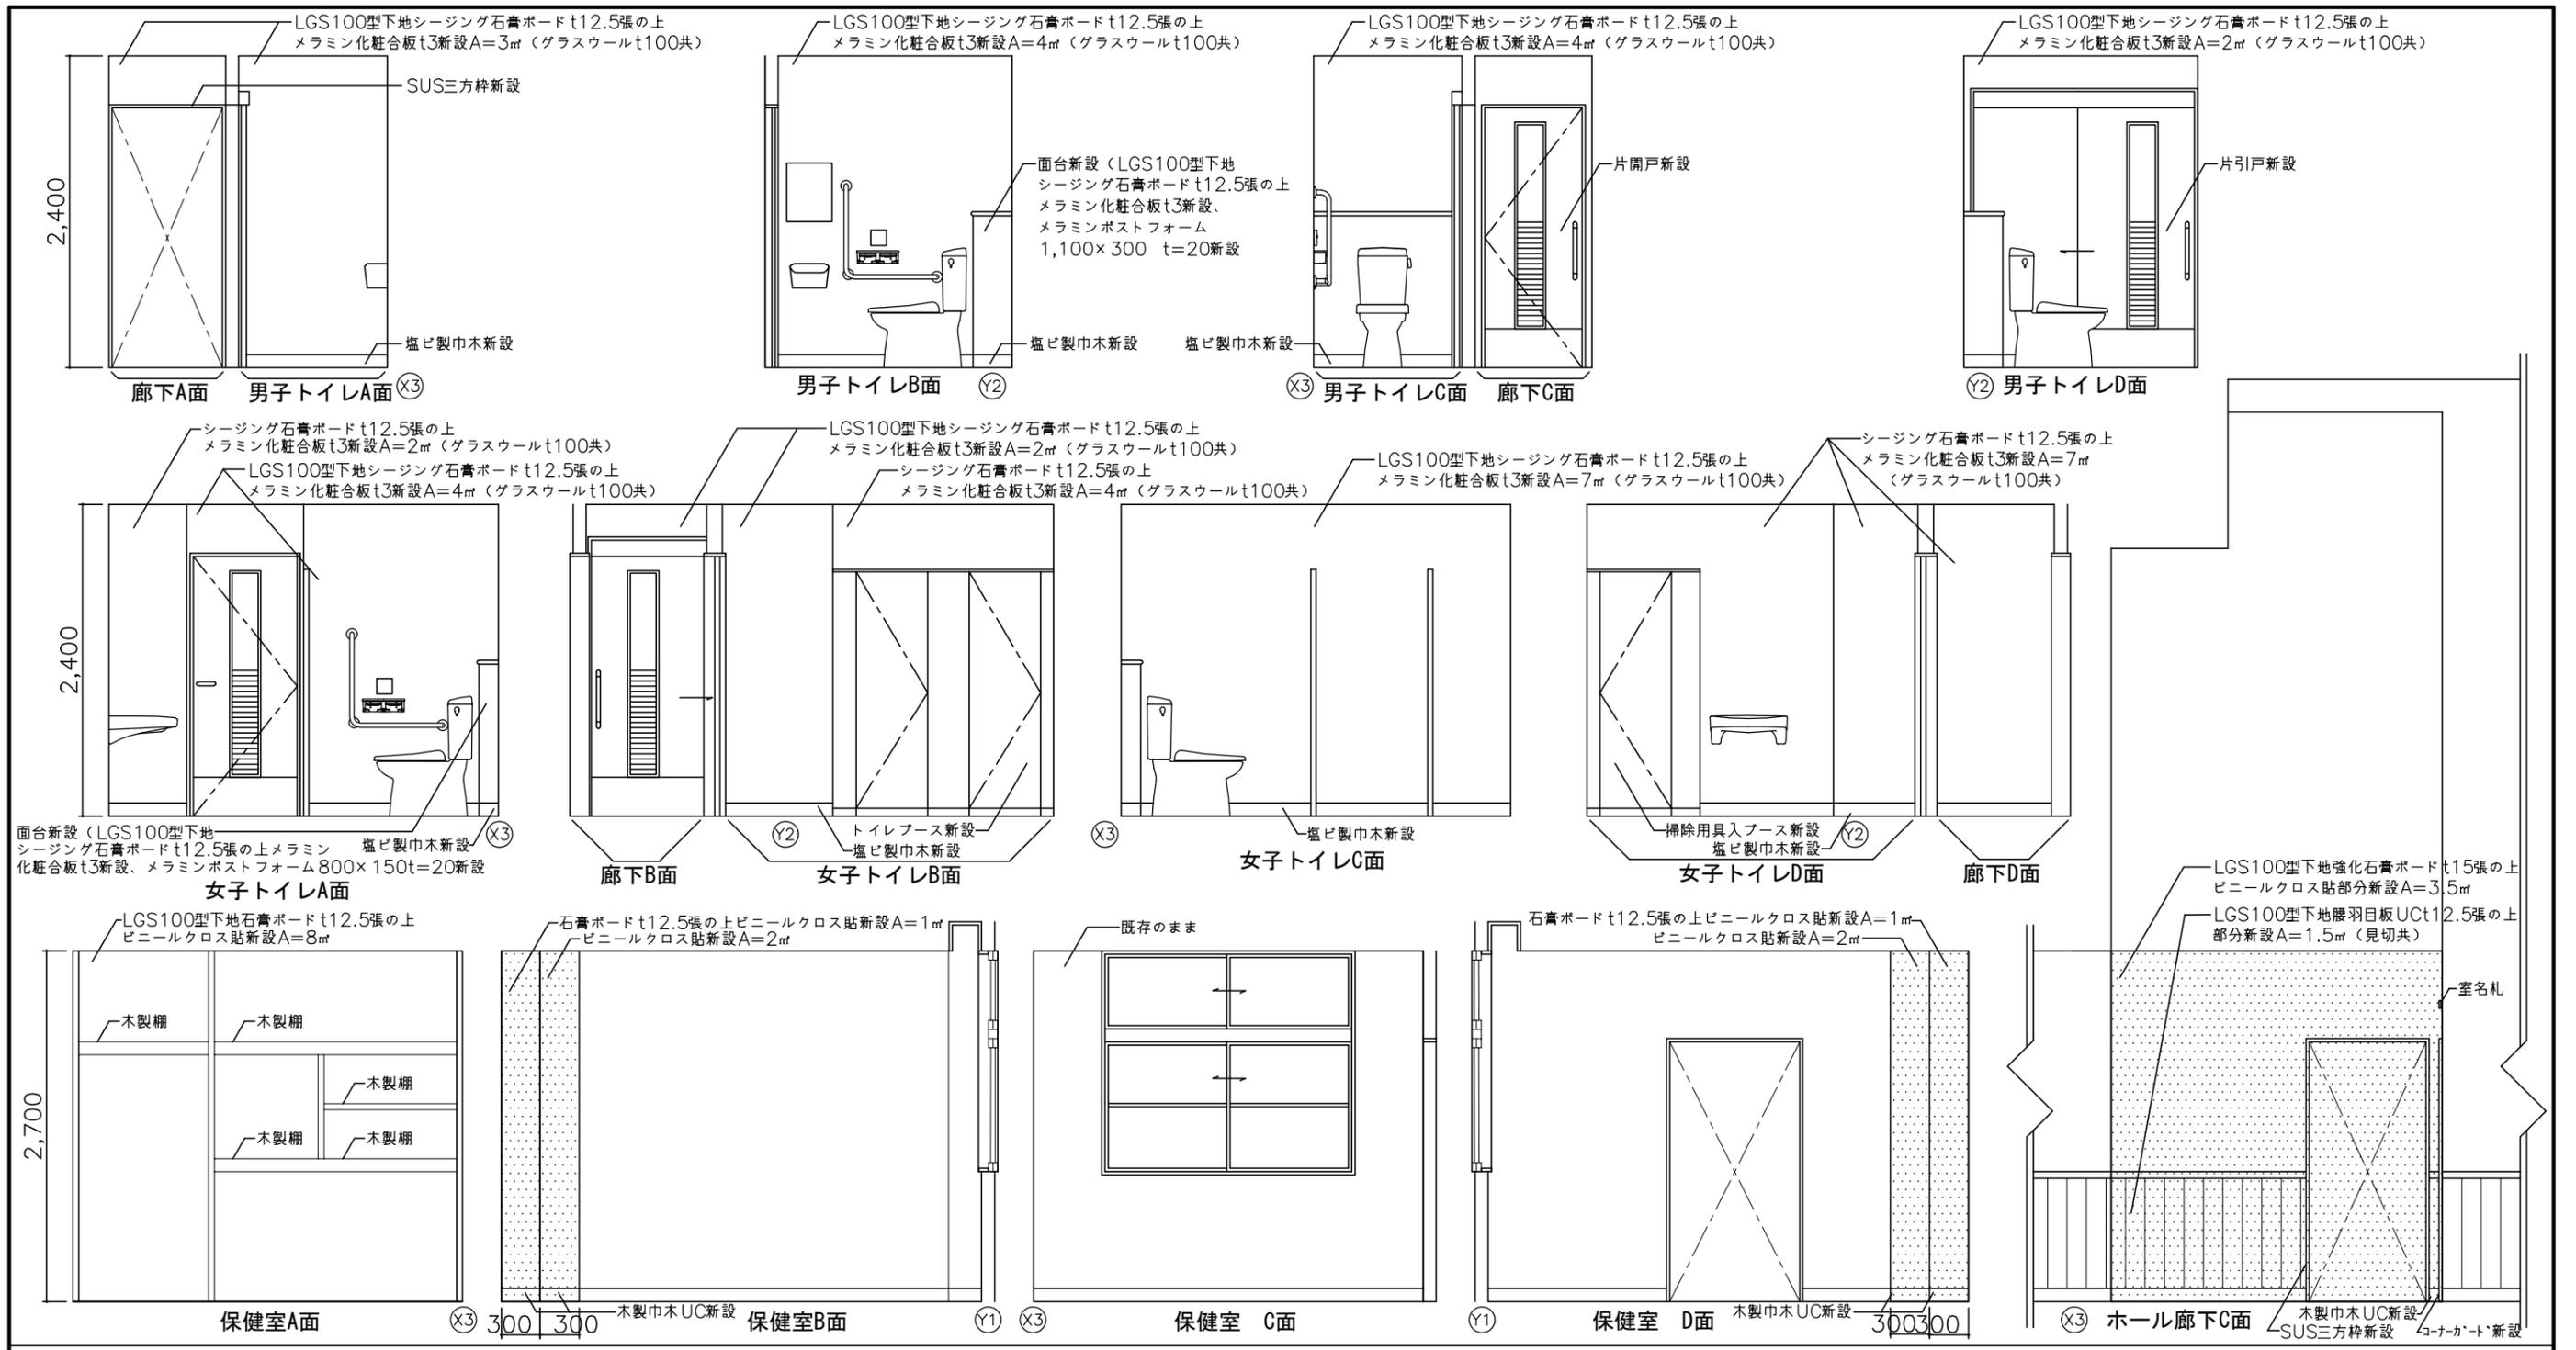

**改修**

|                                       |                   |                         |          |          |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------|----------|
| <b>長浜市</b><br><small>NAGAHAMA</small> | TITLE             | DRAWING NAME            | A3-SCALE | No.      |
|                                       | 長浜南認定こども園トイレ等改修工事 | 展開図 (改修)<br>床部分断面図 (改修) | ...      | 31402012 |
|                                       |                   |                         | 1:50     | A        |

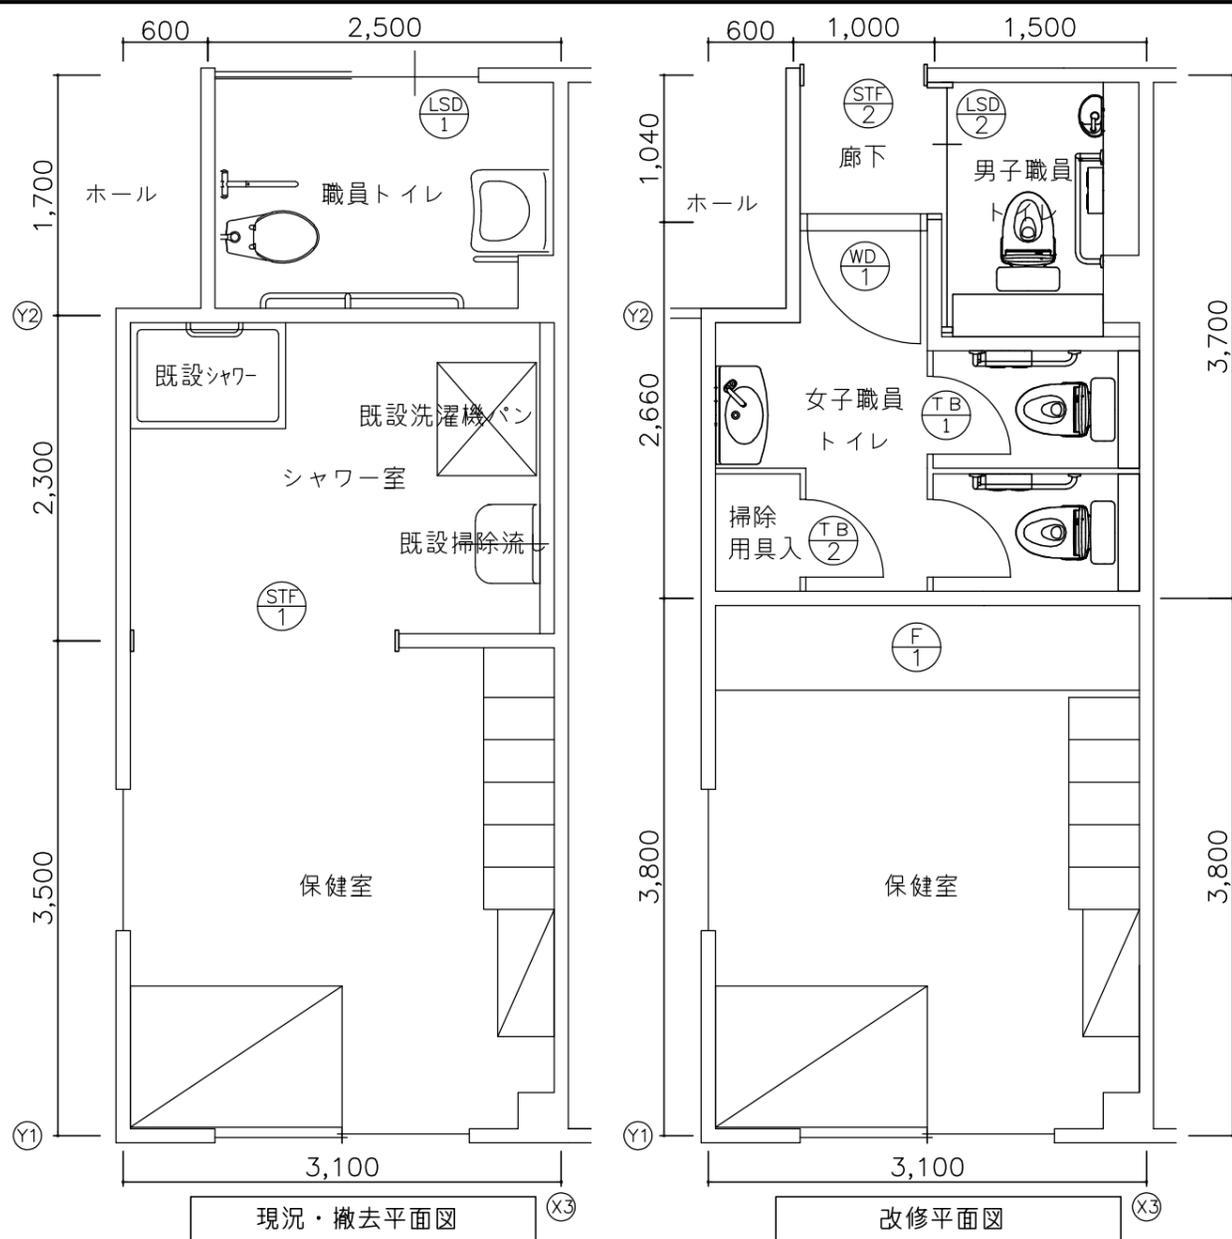

現況・撤去建具リスト

|       |  |                      |
|-------|--|----------------------|
| 記号・名称 | (LSD 1) 軽量スチール自閉式引込ハカ-戸 1箇所撤去 (枠共)   | (STF 1) SUS3方枠 1箇所撤去 |
| 場所    | 職員トイレ  | 廊下                   |
| 姿図    |  |                      |
| 備考    | 扉メラミン樹脂化粧板40、枠焼付鋼板130、引棒、自閉装置スッパ-、振れ止め、点検ホックス、戸袋パネル焼付鋼板t36、指詰め防止ゴム、アルミガラリ、SUS香摺、SUS鋼板H=300硝子F4、その他付属金物一式 | SUS HL 見込170         |


改修建具リスト

|       |   |   |
|-------|---|---|
| 記号・名称 | (TB 1) トイレブース 1箇所   | (TB 2) 掃除用具入ブース 1箇所   |
| 場所    | 女子職員トイレ   | 女子職員トイレ   |
| 姿図    |   |   |
| 備考    | メラミン化粧板見込40、SUS巾木、SUS頭つなぎ、グレビティヒンジ、アルミRエッジ、戸当り帽子掛、スライドロック (表示付)、手摺壁下地補強、その他金物一式 | メラミン化粧板見込40、SUS巾木、SUS頭つなぎ、グレビティヒンジ、アルミRエッジ、戸当り帽子掛、スライドロック (表示付)、その他金物一式 |



|       |               |
|-------|---------------|
| 記号・名称 | (F 1) 木製棚 1箇所 |
| 場所    | 保健室           |
| 姿図    |               |

|       |  |  |                    |
|-------|--|--|--------------------|
| 記号・名称 | (LSD 2) 軽量スチール自閉式ハカ-片引き戸 1箇所   | (WD 1) 木製片開き戸 1箇所  | (STF 2) SUS3方枠 1箇所 |
| 場所    | 男子職員トイレ  | 女子職員トイレ  | 廊下                 |
| 姿図    |  |  |                    |
| 備考    | 扉スチール焼付塗装見込40、枠焼付鋼板見込170、SUS引棒、自閉装置スッパ-、振れ止め、点検ホックス、シリンダ-錠、アルミガラリ、指詰め防止ゴム、SUS香摺、硝子F4、SUS鋼板H=300、ピクトサイン、その他付属金物一式 | 扉ポリ合板フラッシュ小口スチールUC見込40、枠スチールSOP見込170、ドアコーサー、丁番、シリンダ-錠、レバーハンドル、戸当り、木製ガラリUC、SUS香摺、硝子F4、SUS鋼板H=300、ピクトサイン、その他付属金物一式 | SUS HL 見込170       |



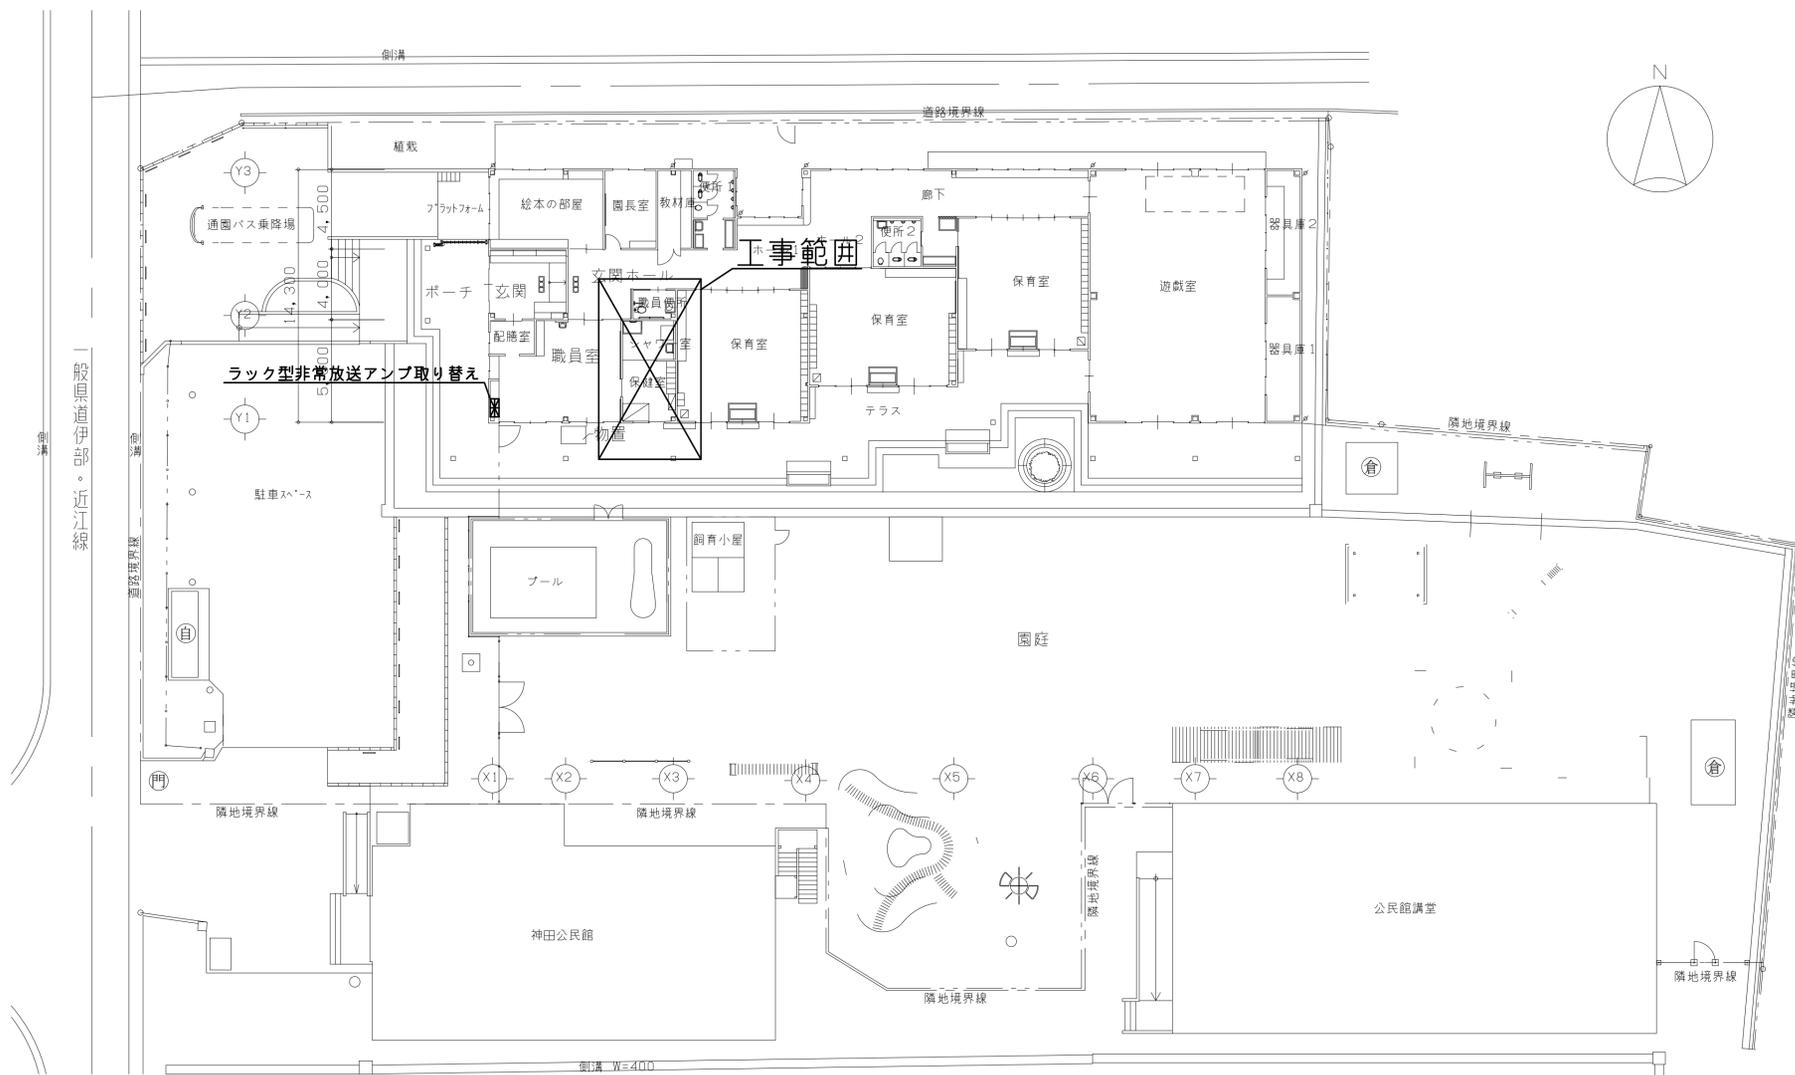

一般道伊部・近江線

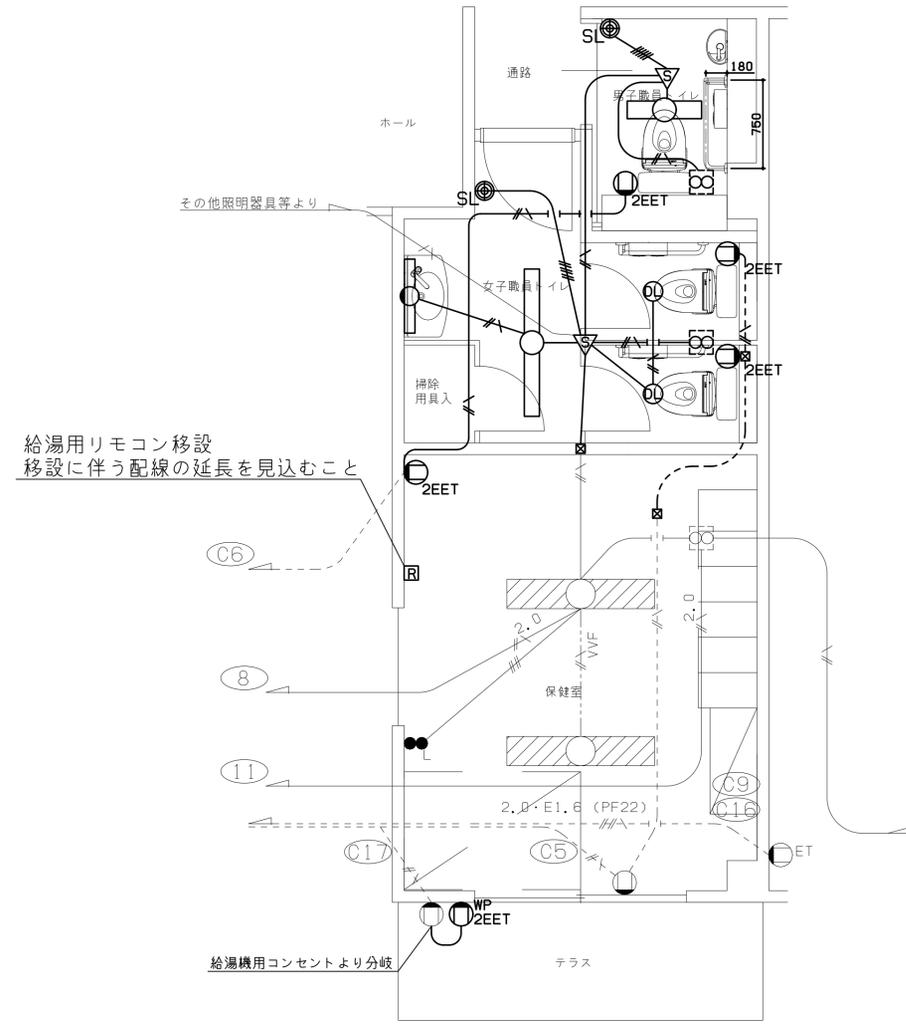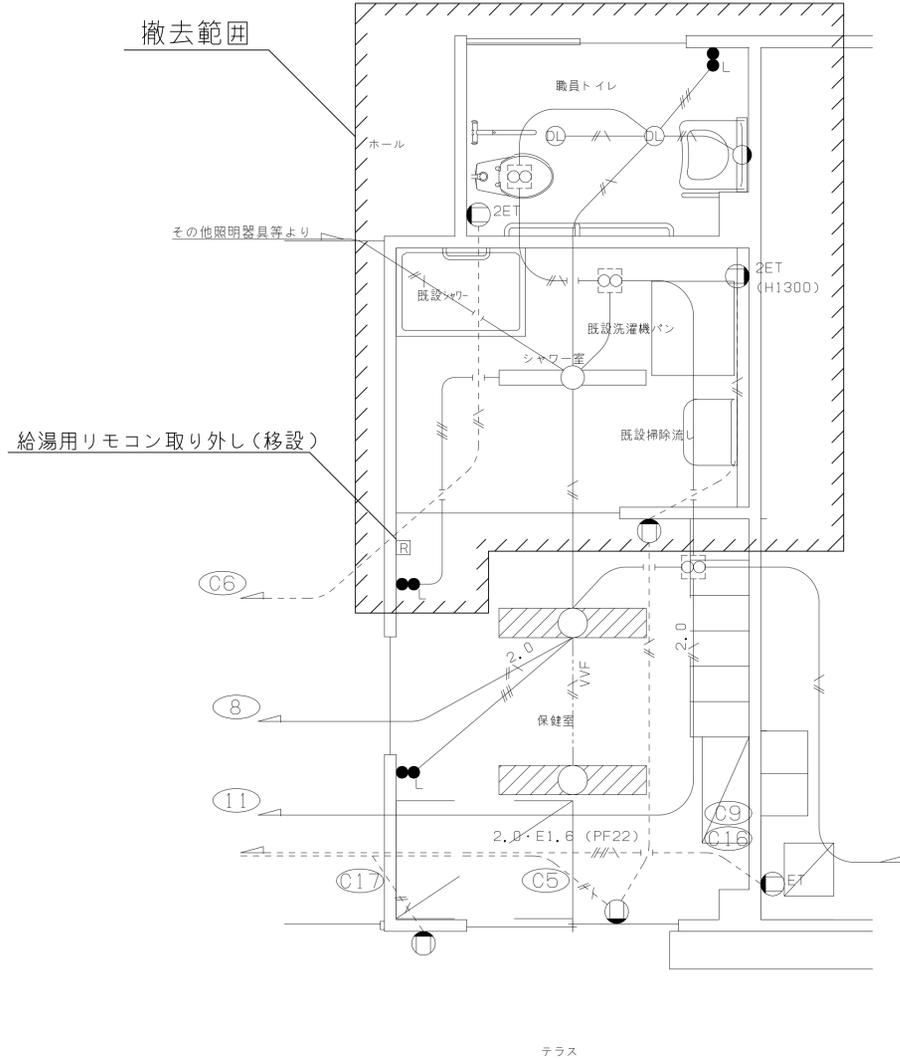

機器表（撤去）

| 名称       | 品番          | 室名 | 概要                   | 職員室<br>トイレ | シャワー<br>室 | 保健<br>室 | 計 | 備考   |
|----------|-------------|----|----------------------|------------|-----------|---------|---|------|
| DL       | FRS11-D131  |    |                      | 2          |           |         | 2 | 三菱品番 |
| 埋込ベースライト | FSS9MPA-321 |    | V型 SUS防水形            |            | 1         |         | 1 | 三菱品番 |
| ミラーライト   | HW2620      |    |                      | 1          |           |         | 1 | 三菱品番 |
| 2ET      | -           |    | 壁付コンセント接地端子付 2P15A×2 | 1          | 1         |         | 2 | 三菱品番 |
| ●        | -           |    | 1P15A×1              | 1          |           | 1       | 2 | 三菱品番 |
| ●L       | -           |    | 確認表示灯付 1P15A×1       | 1          |           | 1       | 2 | 三菱品番 |

配線種類

|       |         |
|-------|---------|
| ———   | 天井隠ぺい配線 |
| ----- | 床隠ぺい配線  |


機器表（新設）

| 名称         | 品番            | 室名 | 概要                         | 女子職員<br>室<br>トイレ | 男子職員<br>室<br>トイレ | テラス | 保健<br>室 | 計 | 備考          |
|------------|---------------|----|----------------------------|------------------|------------------|-----|---------|---|-------------|
| DL         | NNN71030WLE1  |    | 40形 φ75 広角30° 昼白色          | 2                |                  |     |         | 2 | Panasonic品番 |
| 埋込ベースライト   | XLX210AENCLE9 |    | 20形 直付型 W150 1600lm 昼白色    |                  | 1                |     |         | 1 | Panasonic品番 |
| 埋込ベースライト   | XLX420AENPLE9 |    | LED40形 直付型 W150 2500lm 昼白色 | 1                |                  |     |         | 1 | Panasonic品番 |
| ミラーライト     | NNN12010LE1   |    | FL20形 スリムタイプ 昼白色           | 1                |                  |     |         | 1 | Panasonic品番 |
| 2EET       | -             |    | 2P15A×2 接地端子付接地端子付         | 1                | 2                |     | 1       | 4 |             |
| WP<br>2EET | -             |    | 2P15A×2 接地端子付接地端子付 屋外カバー付  |                  |                  | 1   |         | 1 |             |
| ジョイントボックス  | -             |    |                            |                  |                  |     |         | 3 |             |
| センサ付自動スイッチ | WTK2614       |    | 換気扇連動型                     | 1                | 1                |     |         | 2 | Panasonic品番 |
| 操作ユニット     | WTC5822W      |    | 2回路用 15A                   | 1                | 1                |     |         | 2 | Panasonic品番 |


回路配線図

|     |         |                                   |
|-----|---------|-----------------------------------|
| ——— | コンセント回路 | EM-EEF 2.0-2C (PF16)              |
| ——— | 電灯回路    | EM-EEF 2.0-2C (PF16)              |
| ——— | コンセント回路 | EM-EEF 2.0-3C (1cE) (PF22)        |
| ——— | 電灯回路    | EM-EEF 2.0-3C (1cE) (PF22)(CPE25) |


非常業務放送設備 システムブロック図

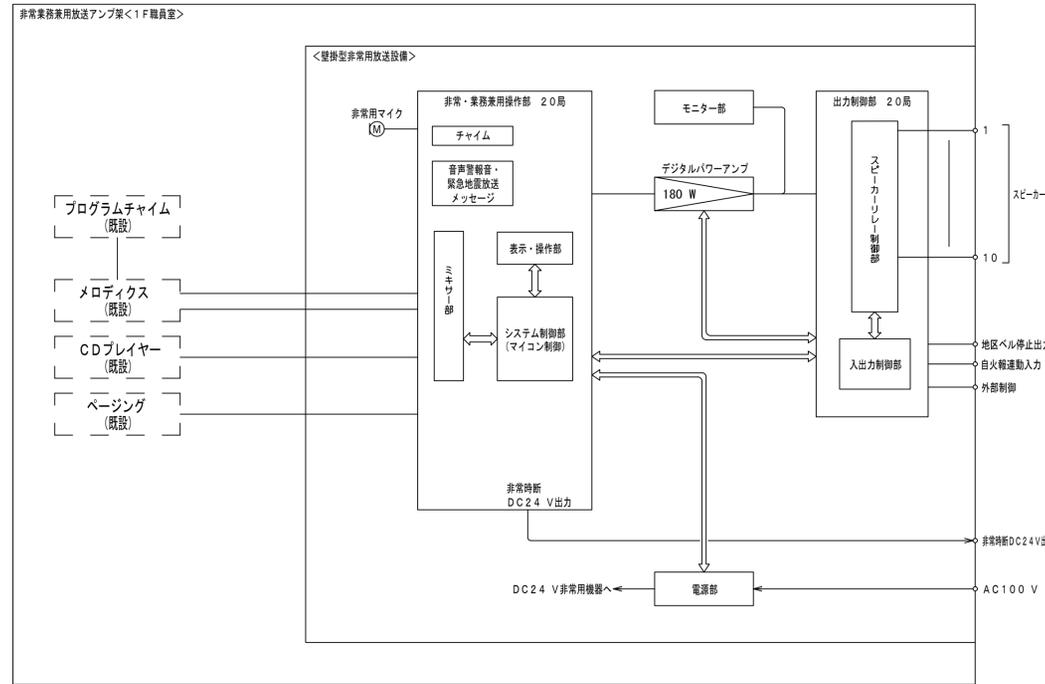

非常業務放送設備 配置図 (1/20 A3:1/40)

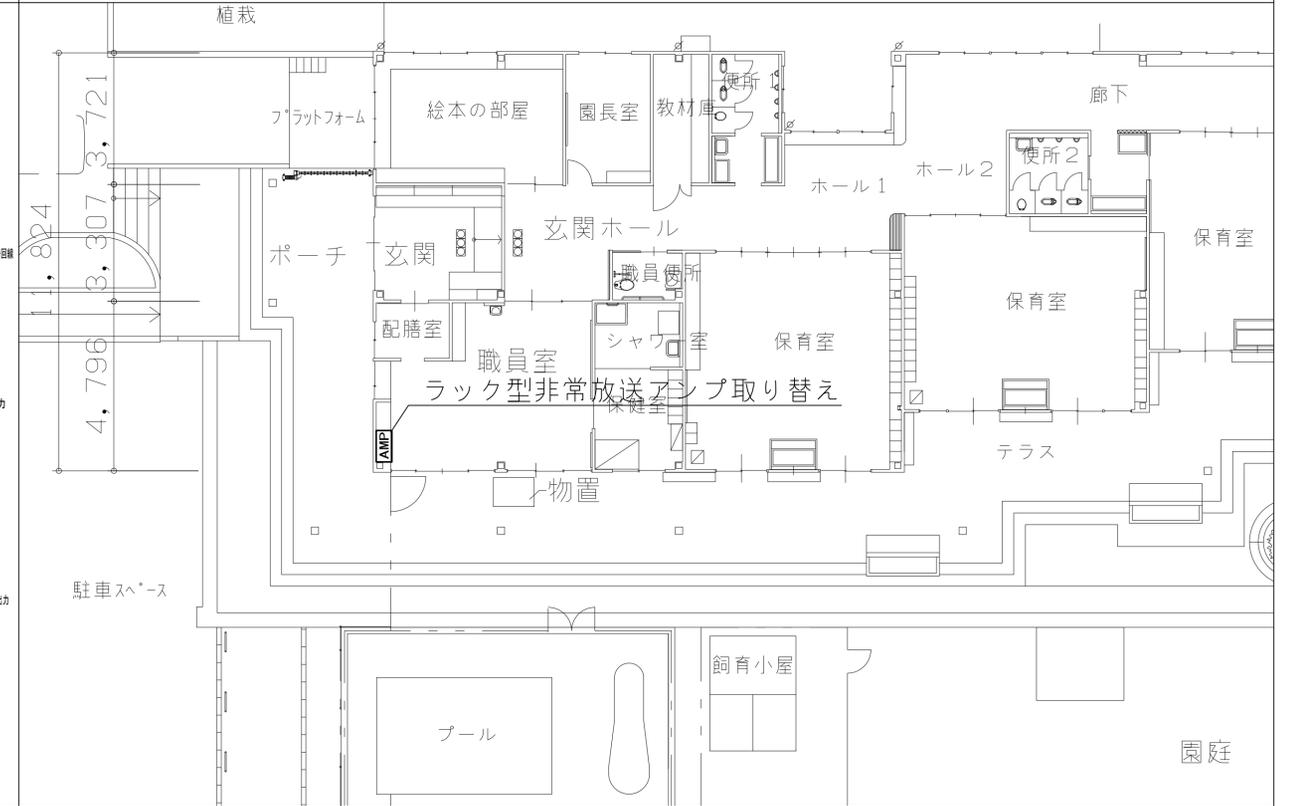


非常業務用放送アンプ架【現状】

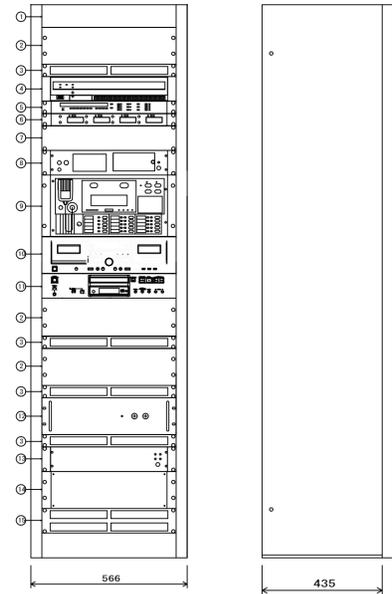

| No. | 名称              | 撤去 / 流用 |
|-----|-----------------|---------|
| 1   | キャビネットラック       | 流用      |
| 2   | ブランクパネル 3U      | 流用      |
| 3   | 通気パネル 1U        | 流用      |
| 4   | ネットワークレコーダー     | 流用      |
| 5   | プログラムタイマー       | 流用      |
| 6   | メロディクス          | 流用      |
| 7   | ブランクパネル 2U      | 流用      |
| 8   | プリアンプパネル        | 撤去      |
| 9   | 非常業務用操作パネル      | 撤去      |
| 10  | ダブルセットデッキ       | 撤去      |
| 11  | CDプレイヤー         | 流用      |
| 12  | パワーアンプパネル       | 撤去      |
| 13  | 非常電源パネル         | 撤去      |
| 14  | 非常業務用ジャンクションパネル | 撤去      |
| 15  | 通気パネル 2U        | 流用      |

非常業務用放送アンプ架【改修後】

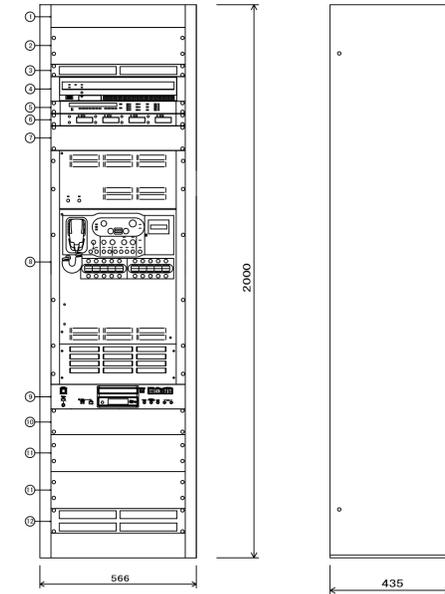


| No. | 名称            | 新設 / 流用 |
|-----|---------------|---------|
| 1   | キャビネットラック     | 流用      |
| 2   | ブランクパネル 3U    | 流用      |
| 3   | 通気パネル 1U      | 流用      |
| 4   | ネットワークレコーダー   | 流用      |
| 5   | プログラムタイマー     | 流用      |
| 6   | メロディクス        | 流用      |
| 7   | ブランクパネル 2U    | 流用      |
| 8   | 緊急業務用非常業務用アンプ | 新設      |
| 9   | CDプレイヤー       | 流用      |
| 10  | ブランクパネル 2U    | 新設      |
| 11  | ブランクパネル 3U    | 新設      |
| 12  | 通気パネル 2U      | 新設      |

|                        |   |
|------------------------|---|
| 常用電源                   | AC100V 50/60Hz  |
| 非常電源                   | DC24V 密閉型ニカド電池実装  |
| 定格出力                   | 400W  |
| 非常系統数                  | 20系統  |
| 入出力                    | 音声入力×7、制御入力×27、制御出力×13  |
| 回線短絡保護                 | ヒューズレス方式  |
| 周波数特性                  | ライン：50Hz～15kHz  |
| 非常警報音                  | 音声警報、日本語/二ヶ国語 切換式   |
| (ソフトウェアで三ヶ国語/四ヶ国語対応可能) |   |
| 緊急放送                   | スイッチ×4 (内蔵音源再生)   |
| チャイム                   | 上り4音、下り4音、2音、ゴングの4種類  |
| 仕上                     | ケース：鋼板 ライトアイボリー   |
| その他                    | 緊急地震速報制化対応、一斉移行タイマー内蔵、自然空冷デジタルパワーアンプ採用、放送選択スイッチの設定の任意登録、セルフチェック機能、音声過入力リミット機能、出火警メッセージ：81種類 (ソフトウェアで結合可能) |
| 参考品番                   | 壁掛型非常放送設備 (FS10-1810)<br>ラックマウント金具共 (WB-FS10NM)   |

※本工事にかかわる関係官公庁に関する一切の申請・協議書類作成ならびに、手続きを遅延なく行うこと。  
また、それに必要な費用はすべて請負者の負担とする。





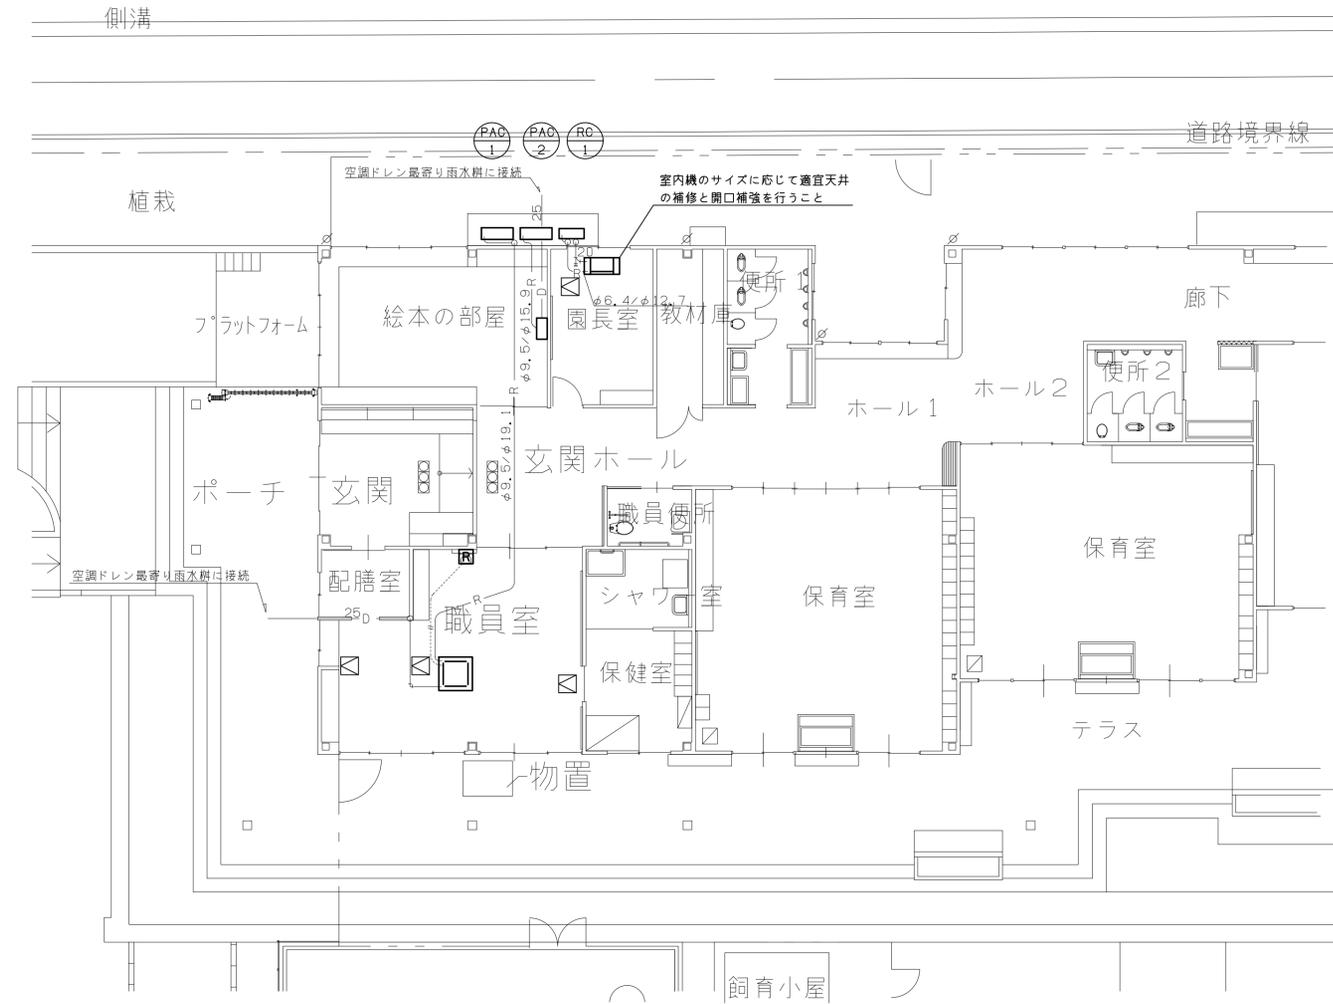

凡例

| 記号 | 名称          | 備考               |
|----|-------------|------------------|
| R  | 空調用リモコンスイッチ |                  |
| R  | 冷媒配管        | 保温付被覆銅管(国土交通省仕様) |
| D  | ドレン管        |                  |
| □  | 既設天井点検口     | アルミ450口          |

注記



室内外機電源、連絡線及びリモコン配線は残置とし、既設流用とする。  
 冷媒配管は再利用のため残置とするが、屋外露出部の配管は更新するものとし、機器接続部は適宜延長し、フレア接続部は新設する機器に合わせて新たに再加工すること。フレアナットは新品のものを使用し、既設品は使用しないこと。  
 冷媒配管は施工後、気密試験を行い、試運転結果と共に成績書を提出すること。  
 空調ドレン管は既設流用とするが、既設管の通水を確認したうえで接続すること。  
 室内機の支持は既設支持金物を再利用とするが、十分な支持が取れない場合は、新たに支持金物を追加すること。  
 屋外露出配管部はSUS鋼板ラッキング仕上げとする。  
 既設機器の冷媒ガスは全量回収のうえ破壊処分を行い、破壊証明を提出すること。  
 室外機及び防雪架台は転倒防止措置を施すこと。  
 既存の基礎の流用にあたっては、基礎の傾きに応じて置台やプレート等にて水平レベルを調整し、室外機を設置すること。

機器表(撤去)

| 記号    | 名称        | 仕様  | 電気容量   |      |       | 台数 | 設置場所   | 備考   |
|-------|-----------|---|--------|------|-------|----|--------|--|
|       |           |   | 容量(kW) | 相(φ) | 電圧(V) |    |        |  |
| PAC-1 | パッケージエアコン | 空冷ヒートポンプ式4方向天井カセット形タイプ<br>定格冷房能力: 11.2kW<br>定格暖房能力: 11.8kW<br>質量(室外機): 96kg<br>付属品: 高置台(H300)メッキ                    | -      | 3    | 200   | 1  | 職員室    | 既設基礎は残置とする。<br>既設架台は撤去すること。<br><br>【撤去品番】<br>三菱電機製<br>PUH-J112GA9          |
| PAC-2 | パッケージエアコン | 空冷ヒートポンプ式床置形タイプ<br>定格冷房能力: 7.1kW<br>定格暖房能力: 8.0kW<br>質量(室内機): 43kg<br>質量(室外機): 76kg<br>付属品: 高置台(H300)メッキ            | -      | 3    | 200   | 1  | えほんの部屋 | 既設基礎は残置とする。<br>既設架台は撤去すること。<br><br>【撤去品番】<br>三菱電機製<br>PUH-J71GA, PSA-J71GA |
| RC-1  | ルームエアコン   | 空冷ヒートポンプ式1方向天井カセット形タイプ<br>定格冷房能力: 3.2kW<br>定格暖房能力: 4.5kW<br>質量(室内機): 13+2.8kg<br>質量(室外機): 34kg<br>付属品: 高置台(H300)メッキ | 1.4    | 1    | 200   | 1  | 園長室    | 既設基礎は残置とする。<br>既設架台は撤去すること。<br><br>【撤去品番】<br>三菱電機製<br>MLZ-3217S            |

機器表(改修)

| 記号    | 名称        | 仕様  | 電気容量   |      |       | 台数 | 設置場所   | 備考   |
|-------|-----------|---|--------|------|-------|----|--------|--|
|       |           |   | 容量(kW) | 相(φ) | 電圧(V) |    |        |  |
| PAC-1 | パッケージエアコン | 空冷ヒートポンプ式4方向天井カセット形タイプ<br>定格冷房能力: 10.0kW<br>定格暖房能力: 11.2kW<br>質量(室内機): 26+4.5kg<br>質量(室外機): 99kg<br>付属品: 高置台(H300)メッキ               | 4.40   | 3    | 200   | 1  | 職員室    | 既設基礎は流用 ※図面参照<br><br>【参考品番】<br>三菱電機製<br>PLZ-ZRMP112HF3   |
| PAC-2 | パッケージエアコン | 空冷ヒートポンプ式床置形タイプ<br>定格冷房能力: 7.1kW<br>定格暖房能力: 8.0kW<br>質量(室内機): 35kg<br>質量(室外機): 56kg<br>付属品: 高置台(H300)メッキ                            | 3.57   | 3    | 200   | 1  | えほんの部屋 | 既設基礎は流用 ※図面参照<br><br>【参考品番】<br>三菱電機製<br>PSZ-ZRMP80K3   |
| RC-1  | ルームエアコン   | 空冷ヒートポンプ式1方向天井カセット形タイプ<br>定格冷房能力: 2.8kW<br>定格暖房能力: 4.0kW<br>質量(室内機): 15+3.4kg<br>質量(室外機): 33kg<br>付属品: 化粧パネル、リニューアルパネル、高置台(H300)メッキ | 1.11   | 1    | 200   | 1  | 園長室    | 既設基礎は流用 ※図面参照<br>※天井補修と開口補強の費用を見込むこと<br>既設天井下地材: LGS<br>既設天井仕上げ材: PB t9.5+リブ付岩綿吸音板 t12<br><br>【参考品番】<br>三菱電機製<br>MLZ-RX2822AS, MAC-R11PW |

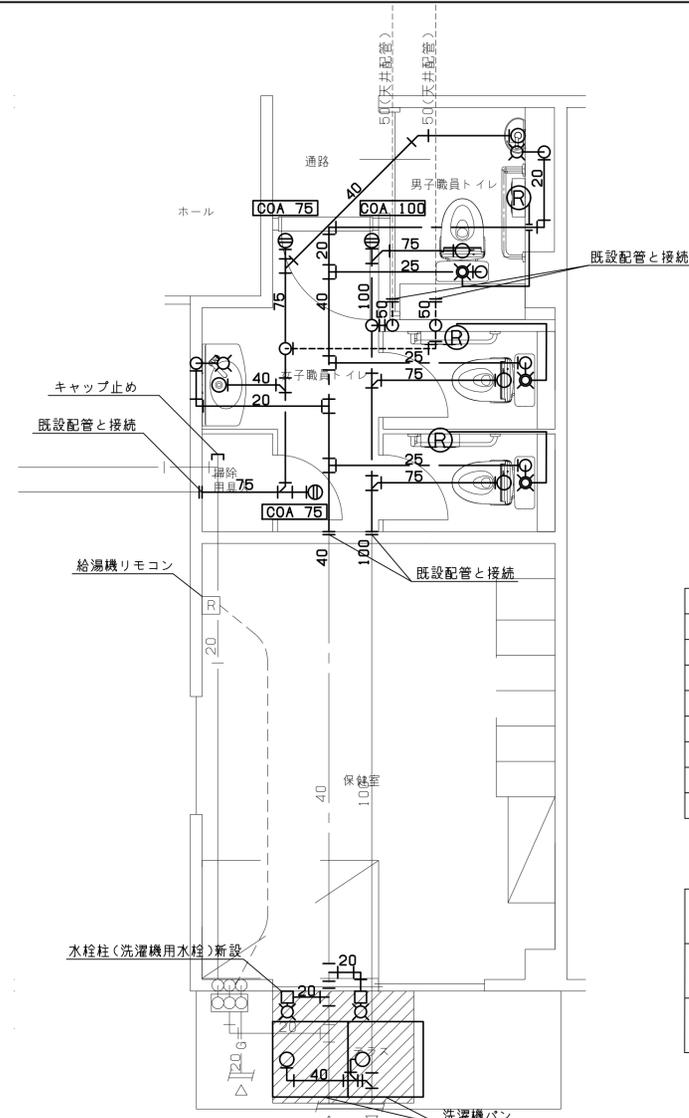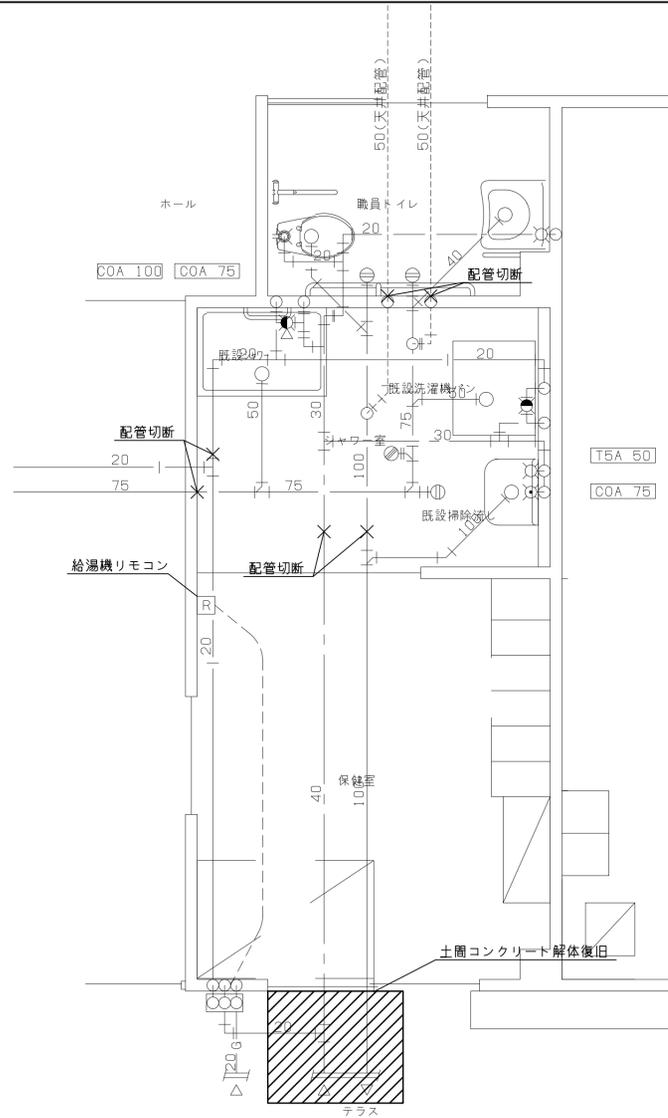

凡例

|   |          |
|---|----------|
| Ⓡ | 便器洗浄スイッチ |
| ⊖ | 床上掃除口    |
| ⊗ | 洗浄弁      |
| ⊕ | 水栓(水)    |
| ⊕ | 水栓(混合)   |
| ⊕ | 水栓柱      |

配管種類

|      |         |
|------|---------|
| — —  | 給湯管(送り) |
| — —  | 給水管(上水) |
| ---- | 通気管     |



衛生器具表(撤去)

| 名称        | 品番             | 産名                                      | 女子職員室トイレ | 男子職員室トイレ | テラス | 計 | 備考     |
|-----------|----------------|---|----------|----------|-----|---|--------|
| 車椅子対応洋式便器 | C-56K          | DT-511、UF-J+NB、AY、CW-E111、CWA-18、CF-32H | 1        |          |     | 1 | INAX品番 |
| 紙巻器       | -              |   | 1        |          |     | 1 |        |
| 可動式手すり    | T112CH1        |   | 1        |          |     | 1 | TOTO品番 |
| L型手すり     | T112CL1        |   | 1        |          |     | 1 | TOTO品番 |
| I型手すり     | T112C6         |   | 1        |          |     | 1 | TOTO品番 |
| I型手すり     | T112C8         |   | 1        |          |     | 1 | TOTO品番 |
| 化粧鏡       | KF-4590A       |   | 1        |          |     | 1 | INAX品番 |
| 身障者用洗面器   | L-365APR       | LF-1Z、LF-3、LF-97PA、SF-10EAY、AY-55DN     | 1        |          |     | 1 | INAX品番 |
| 幼児用シャワーパン | PF-1175Y       |   |          | 1        |     | 1 | INAX品番 |
| 汚物流し      | S-233          | CF-1110MVJ、CF-3B、SF-233BW、AY-55D、SF22   |          | 1        |     | 1 | INAX品番 |
| 洗濯機パン     | PF-8064C       |   |          | 1        |     | 1 | INAX品番 |
| 床用掃除口     | COA75          |   | 1        | 1        |     | 2 |        |
| 床用掃除口     | COA100         |   | 1        |          |     | 1 |        |
| 土間排水金物    | T5A50          |   |          | 1        |     | 1 |        |
| シャワーバス水栓  | BF-1145TC      |   | 1        |          |     | 1 | INAX品番 |
| 握りバー      | CF-109B(500)   |   | 1        |          |     | 1 | INAX品番 |
| タオル掛け     | KF-61          |   | 1        |          |     | 1 | INAX品番 |
| 洗濯機用混合水栓  | SF-7R-13-G     |   | 1        |          |     | 1 | INAX品番 |
| 自在水栓(泡沫)  | LF-12F(300)-13 |   | 1        |          |     | 1 | INAX品番 |

衛生器具表(新設)

| 名称        | 品番        | 産名  | 女子職員室トイレ | 男子職員室トイレ | テラス | 計 | 備考     |
|-----------|-----------|---|----------|----------|-----|---|--------|
| 洋式便器      | CS597BCS  | タンク式 掃除口付床置排水大便器  | 2        | 1        |     | 3 | TOTO品番 |
| 洗浄便座      | TCF589AUY | 密結タンク SH596BAR、有線スイッチ TES47UR                             | 2        | 1        |     | 3 | TOTO品番 |
| 紙巻器       | YH650     | リモコン便器洗浄タイプ(便ふたなし)  | 2        | 1        |     | 3 | TOTO品番 |
| 洗濯機パン     | PWP640N2W | 横引きトラップ PJ2008NW  |          |          | 2   | 2 | TOTO品番 |
| 水栓柱       | TW11R     |   |          |          | 2   | 2 | TOTO品番 |
| L型固定手すり   | T1120RS-1 | 固定金具(LGS下地、ボルト固定)   |          | 1        |     | 1 | TOTO品番 |
| L型固定手すり   | T112CL9   | 固定金具(LGS下地、ボルト固定)   | 2        |          |     | 2 | TOTO品番 |
| 鏡         | YM3545A   |   | 1        | 1        |     | 2 | TOTO品番 |
| 壁掛手洗器(共用) | L90DR     | 台付自動水栓(発電タイプ)、壁排水金具(25mm、Pトラップ) TL590BP、木ねじ(化粧キャップ付) TA3N |          | 1        |     | 1 | TOTO品番 |
| 壁掛洗面器(女子) | L270CM    | 台付自動水栓(発電タイプ)、壁排水金具(Pトラップ) TLDP2201J、取付金具 TL220D          | 1        |          |     | 1 | TOTO品番 |
| 床用掃除口     | COA75     |   | 2        |          |     | 2 |        |
| 床用掃除口     | COA100    |   | 1        |          |     | 1 |        |



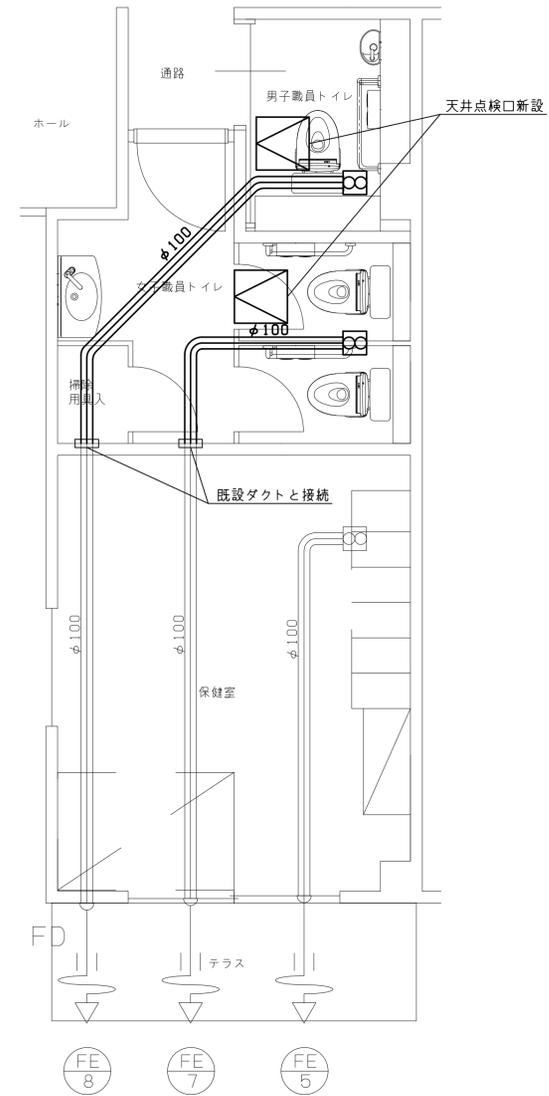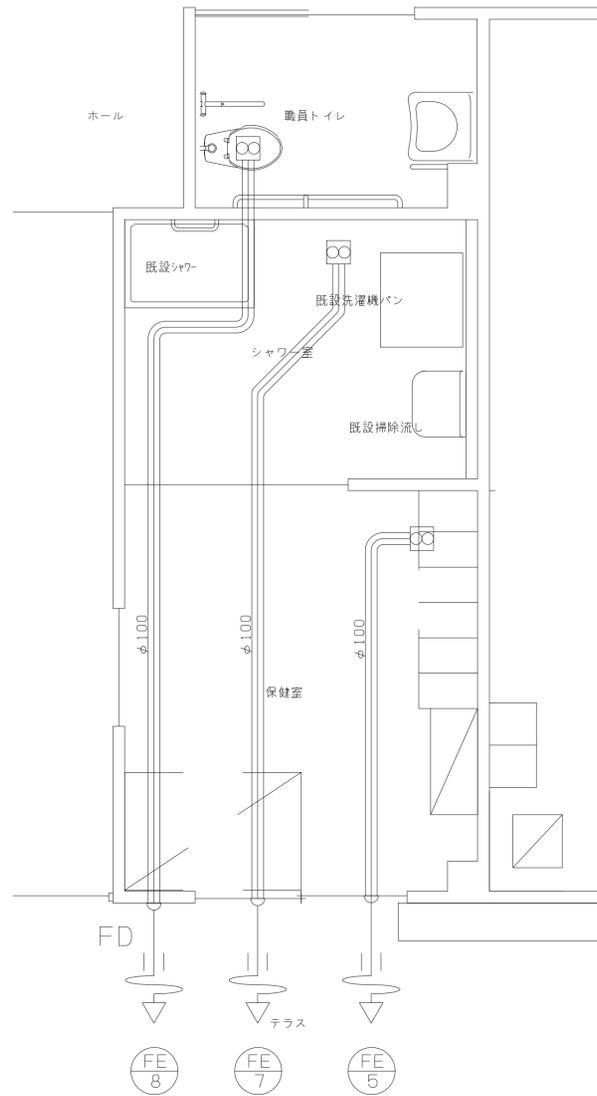

換気機器表(撤去)

| 記号   | 名称     | 仕様 / 形式   | 電源     | 消費電力 | 台数 | 備考/参考品番                   |
|------|--------|---|--------|------|----|---------------------------|
| FE 7 | 天井ダクト扇 | 形式: 低騒音タイプ<br>風量: 180m³/h 40Pa<br>SUS製バンドキャップ(指定色仕上)・その他必要部材一式共 | 1φ100V | 24W  | 1  | シャワー室<br>三菱品番<br>VD-15ZP4 |
| FE 8 | 天井ダクト扇 | 形式: 低騒音タイプ<br>風量: 100m³/h 40Pa<br>SUS製バンドキャップ(指定色仕上)・その他必要部材一式共 | 1φ100V | 18W  | 1  | 職員便所<br>三菱品番<br>VD-13Z4   |
|      |        |   |        |      |    |                           |
|      |        |   |        |      |    |                           |
|      |        |   |        |      |    |                           |
|      |        |   |        |      |    |                           |

換気機器表(新設)

| 記号   | 名称     | 仕様 / 形式                                       | 電源     | 消費電力 | 台数 | 備考/参考品番                      |
|------|--------|---|--------|------|----|------------------------------|
| FE 7 | 天井ダクト扇 | 形式: 24時間換気機能付天井埋込型<br>風量: 200m³/h 接続パイプφ100mm | 1φ100V | 24W  | 1  | 女子職員トイレ<br>三菱品番<br>VD-15ZVC6 |
| FE 8 | 天井ダクト扇 | 形式: 低騒音タイプ<br>風量: 100m³/h 接続パイプφ100mm         | 1φ100V | 18W  | 1  | 男子職員トイレ<br>三菱品番<br>VD-10ZVC6 |
|      |        |   |        |      |    |                              |
|      |        |   |        |      |    |                              |
|      |        |   |        |      |    |                              |
|      |        |   |        |      |    |                              |